




# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5

5493/2014/10 UKSP/La-46

Bratislava, 14.5.2014

## ROZHODNUTIE

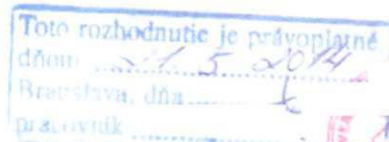

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a §§ 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 9.4.2014 podal

**Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, ktorého zastupuje Metro Bratislava, a.s., Muchovo námestie 12, 852 71 Bratislava 5**

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

### stavebné povolenie

#### v spojenom územnom a stavebnom konaní

na súčasť stavby:

**"Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikové námestie"  
Bratislava, Petržalka, Staré mesto**

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 5203/1 v katastrálnom území Petržalka a 21341 k. ú. Staré mesto.

**Stavba obsahuje:**

- SO 01 prípojka VN-BA Gondová VN, TS 160 kVA **dočasná trafostanica**, parc. č. 21341 k. ú. Staré mesto
- SO 01 prípojka VN - BA Starý most, VN, TS 630 kVA **dočasná trafostanica**, parc. č. 5203/1 k. ú. Petržalka

Predmetné stavebné objekty dočasných trafostaníc budú slúžiť pre napojenie stavby „Nosného systému MHD“ elektrickou energiou jednoduchými káblovými pripojeniami na existujúce VN vedenia, pre rekonštrukciu Starého mosta. Trafostanice budú **k dátumu ukončenia rekonštrukcie, t. j. september 2015 odstránené.**

#### A. Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 5203/1 v katastrálnom území Petržalka a 21341 k. ú. Staré mesto, tak, ako je to zakreslené v situačných výkresoch v mierke 1:1000, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie.

#### B. Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Dominik Slušný v decembri 2013 a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy povoľovanej stavby oprávneným subjektom.

www.petrzalka.sk  
IČO 603 201



Mestská časť Bratislava-Petržalka  
nositeľ titulu  
Efektívny používateľ modelu CAF

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technick. zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odborne spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby najneskôr pri oznámení o začatí stavby. Zároveň žiadame preukázať odbornú spôsobilosť zhotoviteľa stavby pre vykonávanie príslušného druhu stavieb v zmysle § 62 ods. 1 písmeno d) stavebného zákona.
6. Úprava staveniska:
- stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska,
  - na stavenisku udržiavať poriadok,
  - stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám,
  - sypký materiál zabezpečiť proti úletu,
  - vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť.
7. Stavebník je povinný v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov zabezpečiť:
- triedenie odpadov podľa druhov,
  - odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
  - oddelené zhromažďovanie nebezpečných odpadov a nakladať s nimi v súlade s osobitnými predpismi,
  - zneškodnenie odpadov a viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadu, o ich uskladnení a využití alebo zneškodnení,
  - ukládanie alebo zneškodňovanie odpadov len v priestoroch, objektoch a zariadeniach na to určených.
8. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom mieste s týmito údajmi:
- označenie stavby,
  - označenie stavebníka,
  - kto a kedy stavbu povolil,
  - označenie dozora stavby,
  - termín ukončenia stavby.
10. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť o stavebných prácach denník.
11. Pred začatím stavebných prác stavebník nechá vytýčiť trasy všetkých podzemných vedení inžinierskych sietí.
12. Pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri preprave materiálu a stavebných prácach. Zariadenia v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotať.

**Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:**

*Západoslovenská distribučná, a.s.: pre BA Gondova VN, TS 160 kVA:*

- Pred zahájením výkopových prác v dostatočnom predstihu požiadať o vytýčenie podzemných elektrických vedení majetku Západoslovenská distribučná, a.s.
- Všetky zariadenia prvky použité v projektovej dokumentácii musia byť riadne vysúťažené a schválená na úseku Západoslovenská distribučná, a.s.
- Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich montáže a zapojenia, musí byť s platným predpisom.
- Rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (silové a oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel.
- Do odberateľskej trafostanice TS a k zariadeniam pre distribučný rozvod elektrickej energie musí byť umožnený pracovníkom Prevádzkovateľa za účelom kontroly, odpočtov a opráv každú dennú a nočnú hodinu.
- Pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenská distribučná, a.s., zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

- Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich Západoslovenská distribučná, a.s. požadujeme požiadať tím sieťových služieb o technický dozor
- Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadreniach Západoslovenskej distribučnej, a.s. k povoľovanej stavbe.

*Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.:*

- Rešpektovať zariadenia BVS, a.s. a ich ochranné pásma
- Pred návrhom umiestnenia zámeru, pri súbahu alebo križovaní navrhovaných inžinierskych sietí s vodovodom alebo kanalizáciou apod. je potrebné v dotknutom území vytýčiť a zamerať inžinierske siete a polohu navrhovaného objektu zodpovedným geodetom a dodržať ochranné pásma.
- **Dodržať všetky podmienky vyjadrení Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. k povolovanej stavbe.**
- Výkopové práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník BVS.

*Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, odd. správy komunikácií:*

- Do doby definitívneho odpojenia rešpektovať a pred začatím stavby odbornou firmou vytýčiť podzemné káblové vedenia verejného osvetlenia/VO/ a cestnej dopravnej signalizácie / CDS/ v správe hlavného mesta.
- Trafostanicu umiestniť mimo funkčných káblových vedení VO a CDS. Pri prácach dodržať STN 73 6005 a STN 34 1050. Ak dôjde k poškodeniu kábla VO, CDS vymeniť celé káblové polia, bez použitia spojok. Pred začatím prác a pred zásypom rýh prizvať správcu VO a CDS k odovzdaniu staveniska a ku kontrole a k prevzatíu prác. Do definitívneho odpojenia VO a CDS všetky stavebné práce realizovať bez prerušenia funkčnosti VO a CDS. Prípadnú poruchu na VO je potrebné ohlásiť.

*Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy:*

- Dodržať odstupové vzdialenosti od existujúcich objektov na priľahlých pozemkoch podľa hodnôt uvedených v technickej správe riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v súlade s § 80 ods. 1 ods. 5 vyhlášky MVSR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

*SPP- distribúcia, a.s.:*

- Rešpektovať plynárenské zariadenia nachádzajúce sa v záujmovom území stavby v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a platných STN, TPP-.
- Vytýčiť plynárenské zariadenia nachádzajúce sa v záujmovom území
- Zemné práce v blízkosti plynárenských zariadení vykonávať výhradne ručne.

*Krajský pamiatkový úrad Bratislava:*

- Každú schválenú zmenu oproti schválenému zámeru úpravy technického zariadenia na nehnuteľnosti v území pamiatkovej zóny a zmenu oproti, alebo nad rámec tohto je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom.

*Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.:*

- Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršovaniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd.

*Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie:*

- Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.
- Držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odvieť k oprávnenému odberateľovi.
- Držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.
- Držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení.

- Držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom ( § 10 vyhláška MŽP SR 283/2001 Z.z. ) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov alebo 50 kg nebezpečných odpadov, najneskôr v termíne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
- Držiteľ odpadov, najneskôr v termíne do kolaudácie stavby, predloží Obvodnému úradu životného prostredia doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou.

**Stavebník je povinný dodržať podmienky všetkých vyjadrení, ktoré boli vydané v súvislosti s touto stavbou.**

Po ukončení prác stavebník predloží na stavebnom úrade návrh na kolaudáciu nakoľko dokončená stavba možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

#### **Odôvodnenie:**

Dňa 9.4.2014 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie podľa § 36 a § 61 stavebného zákona. Stavebný úrad podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona zlúčil územné konanie so stavebným konaním.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a úplné posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 37 a 62 stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Súhlasné stanoviska oznámili:

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., magistrát hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy, odd. správy komunikácií Technická inšpekcia, a.s., Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, SPP Distribúcia, a.s., Slovak-Telekom, a.s. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

#### **Upozornenie:**

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) stavebného zákona priestupkom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu v rozpore s vydaným stavebným povolením a môže mu byť uložená pokuta do výšky 165 969 59 €

**Poučenie o odvolaní:**

Protí tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Vladimír Bajan  
starosta

**Poplatok:**

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa nevyrubuje.

**Príloha:**

- overená projektová dokumentácia,
- situácia umiestnenia


**Doručí sa:**

účastníci

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
2. Metro Bratislava, a.s., Muchovo námestie 12, 852 71 Bratislava 5, 2
3. Ing. Dominik Slušný, Poľovnícka 40, 911 05 Trenčín

dotknuté orgány

4. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava I
5. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
6. Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava OCH - správca verejného osvetlenia VO, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
7. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
8. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
9. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava
12. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
13. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, OKaP, OO, ŠVS, Karloveská 2, 842 33 Bratislava
14. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
16. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava I

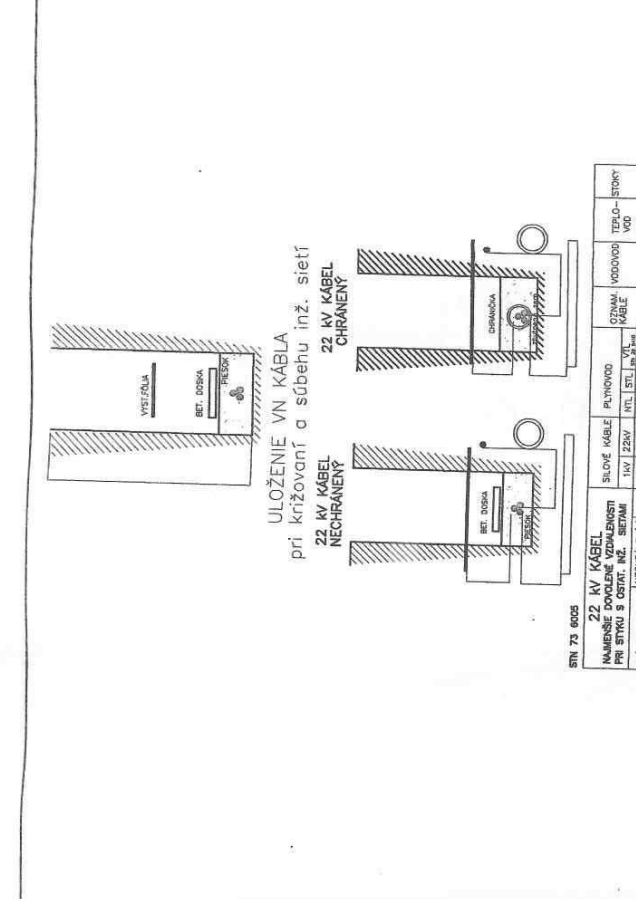

SRN 73 6005

22 KV KÁBEL NAJMEŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI STYKU S OSTAT. INŽ. SÍŤAMI	SLOVÉ KÁBLE V MŤ 22KV	PLŤNOVOD V MŤ 22KV	PLŤNOVOD V MŤ 10KV	ODST. MEDZI KÁBLAMI	ODST. MEDZI KÁBLAMI A OSTAT. INŽ. SÍŤAMI	ODST. MEDZI KÁBLAMI A OSTAT. INŽ. SÍŤAMI	TERČO - STOPY V OŠ
SÚBEH NECHRANENÝ / CHRANENÝ	0/0/1	20	40	60	80/200	80/20	40
KRIŽOVANIE NECHRANENÝ / CHRANENÝ	0/0/1	20	20	20	10	20	50
	0/0/1	20	20	20	80/10	40/20	50

**ZÁKLADNÉ ÚDAJE:**  
 DRUH ROZVODNEJ SIETE VN: 3 fáz, str. 50Hz, 22000V, IT  
 OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  
 v normálnej prevádzke - zabranou, krytmi  
 pri poruche - zemením

**PROSTREDIE:**  
 TRIEDA ZEMINY:  
 NAMRAZOVÁ OBLASŤ: Iahká  
 UZEMNENIE: STN 33 2000-5-54  
 OCHRANNE PASMŦ: káble 1m od kraja kábla

**LEGENDA:**

- Nové VN káblové vedenie 1 x N2xS(F)2Y 3x1x240mm ułożenie v chráničkách FXKV Ø 200
- Existujúce VN vedenie
- Navrhovaná kľosková TS, typ DOFA 3.12, 1x160kVA

**POZNÁMKY:**

Trasa káblu a umiestnenie trafostanice sa upresní pred realizáciou po vytyčení všetkých inžinierskych sietí a hraníc pozemkov. Pri súbahu a križovaní inžinierskych sietí budú dodržané vzdialenosti podľa STN 73 6005. Umiestnenie trafostanice je DOČASNE - po dobu trvania rekonštrukcie Starého Mosta (09/2015). Po ukončení rekonštrukcie Starého Mosta bude TS odstránená a linka VN č.410 preložená.

**Estaplus**  
 s.r.o.  
 Diviacka Nová Ves č.p.2  
 972 24, Diviacka Nová Ves  
 estaplus@estaplus.eu

FORMÁT : A3  
 DÁTUM : 12/2013  
 STUPEŇ : SP  
 ZAK.Č. : 93/2013  
 ARCH.Č. : 93/2013  
 MIERKA : Č. VÝKRESU : 1:1000

HIPO: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:  
 ING. Dominik SLUŠNÝ Ing. Lukáš KÚTNY

MIESTO: Bratislava I KATASTRÁLNY ÚRAD: Staré Mesto  
 INVEŠTOR: Hlavné mesto SR Bratislava, Primac. nám 1, 814 99 BA

**NOSNÝ SYSTÉM MHD**  
 prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám.  
 1. časť Bosáková ul. - Šafárikovo nám.  
 BA GONDŦOVA VN, TS 160 KVA  
 Dočasné napojenie staveniska

SO 01 - VN Pripojka, SO 02 - Trafostanica 160 kVA  
 Situácia



Exist. kábel rozťazat  
 spojovací spojilou RAYCHEM  
 POLU 24/1x120-240

NAVRL. KIOSKOVÁ TS  
 DOFA 3.1/2, 1x630KVA

Jantárová cesta

Viedenská cesta

Krasovského


Klokočová

STN 73 6005

22 KV KÁBEL NAMERANÉ DOPLNĚK VZDÁLENOSTI PŘI STYKU S OSTAT. NĚ. SÍŤAMI	SLUČNÉ KÁBLE 1KV/23KV	PLYNOVOD INTL. SÍŤ. VLN. KÁBEL	ODMĚR VODNOD. VOD.	VERO-ŠTORY VOD.
SOBEH NECHRANĚNÝ / 0/01	30	40	80/30	40
KRÍŽOVANIE NECHRANĚNÝ / 4/41	20	10	80/10	40/20
				50

**ULOŽENIE VN KÁBLA**

pri križovaní a súběhu inž. sietí  
 22 KV KÁBEL  
 NECHRANĚNÝ

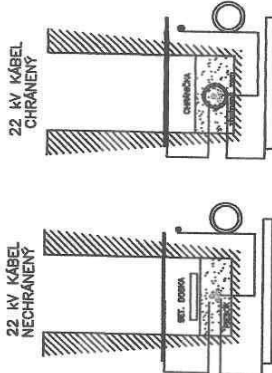

**ZÁKLADNÉ ÚDAJE:**

DRUH ROZVODNEJ SIEŤE VN: 3 faz, str. 50Hz, 22000V, IT  
 OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  
 v normálnej prevádzke - zabránou, krytmi  
 pri poruche - zemením

PROSTREDIE:  
 TRIEDA ZEMINY:  
 NAMRAZOVÁ OBLASŤ: Iahká  
 UZEMNENIE: STN 33 2000-5-54

OCHRANNÉ PASMŦO: káble 1m od kraja kábla

**LEGENDA:**

- Nové VN kábové vedenie 1 x N+2xS(PZ) 3x1x240mm uložené v chrániči FKKV Ø 200
- - - - - Existujúce VN vedenie
- Navrhovaná kábovová TS, typ DOFA 3.1/2, 1x630KVA

**POZNÁMKY:**

Trasa káblov a umiestnenie trafostanice sa upresní pred realizáciou po vytyčení všetkých inžinierskych sietí a hraníc pozemkov  
 Pri súběhu a križovaní inžinierskych sietí budú dodržané vzdialenosti podľa STN 73 6005.  
 Umiestnenie trafostanice je DOČASNÉ - po dobu trvania rekonštrukcie Starého Mosta (09/2015)  
 Po ukončení rekonštrukcie Starého Mosta bude TS odstránená a linka VN č.273 preložená

HIP:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<b>Estaplus</b> s.r.o. Diviacka Nová Ves č.92 972 24, Diviacka Nová Ves estaplus@estaplus.eu
	ING. Dominik SLUSNÝ	Ing. Lukáš KÚTNÝ	
MIESTO: Bratislava V	KATASTRÁLNY ÚRAD-Petržalka		FORMÁT : A3
INVESTOR: Hlavné mesto SR Bratislava, Primac. nám 1, 814 99 BA			DÁTUM : 12/2013
Nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. 1. časť Bosáková ul. - Šafárikovo nám.			STUPEŇ : SP
BA STARÝ MOST VN, TS 630 KVA Dočasné napojenie staveniska			ZAK.Č. : 94/2013
SO 01 - VN Prípojka, SO 02 - Trafostanica 630 KVA			ARCH.Č. : 94/2013
Situácia			MIERKA : Č. VÝKRESU : 1:1000