

PROTOKOL č. 253-2018
o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby:
„Rekonštrukcia výťahu TOV320“ v budove DPOH, Gorkého 17, Laurinská
v MČ Bratislava – Staré Mesto

I. Účastníci

Odovzdávajúca strana:	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská č. 1 815 15 Bratislava
zastúpená:	Ing. Vladimír Grežo riaditeľ
Preberajúca strana:	Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. č. 1 814 99 Bratislava
zastúpená:	Ing. arch. Matúš Vallo primátor Hl. mesta SR Bratislavy

II. Dôvod odovzdania

Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom stavby súpisné číslo 478 postavenej na pozemku v registri „C“ KN parc. č.103/3, k.ú. Staré Mesto, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, na liste vlastníctva č.1656.

Listom č. MAGS SNM-27178/18-410 673 zo dňa 24.8.2018 ste nám zaslali súhlasné stanovisko na výmenu výťahu a modernizáciu elektroinštalácie osobného výťahu **TOV320**, v budove MDPOH, na ktorú bolo uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1006/2017 zo dňa 07.12.2017 schválených a pridelených BKIS z kapitálových prostriedkov **20 000,00€** na jeho rekonštrukciu.

Zmluvné strany sa v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a na základe splnomocnenia Hlavného mesta SR Bratislavy dohodli na odovzdaní **„Rekonštrukcia výťahu TOV320“ v budove DPOH, Gorkého 17, Laurinská**, ktorého realizáciu zabezpečilo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko na základe poverenia Hlavného mesta SR Bratislava. Dodávka a montáž predmetu odovzdania sa odovzdáva do majetku Hlavnému mestu SR Bratislavy.

III. Predmet odovzdania

Predmetom odovzdania a prevzatia je dokončená stavba: **Rekonštrukcia výťahu TOV320** uskutočnená na budove súpisné číslo 478 postavenej na pozemku p.č.103/3, k. ú. Staré Mesto v správe Hlavného mesta SR Bratislavy.

Miesto stavby: Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
k.ú. Staré Mesto, súpisné číslo 478 na parc. č.103/3

Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Zhotoviteľ: **PROFI Výťahy s.r.o.**
Drieňová 34
821 02 Bratislava
IČO: 47519045
DIČ: 2023925123
IČ DPH: SK2023925123

Všetky stavebné a montážne práce boli realizované v termíne júl/2018.

IV. Hodnota odovzdávaného a preberaného majetku

Pre účely výkonu správy sa odovzdávaný majetok rozčleňuje podľa organizačných útvarov Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, vykonávajúcich operatívnu správu nasledovne:

Sekcia správy nehnuteľností, referát správy a inventarizácie majetku,

Názov majetku	suma v Eur
---------------	------------

Dodávka a montáž klimatizácie Výťahu zn. Transporta Brno, TOV320 v celkovej hodnote v €	19 098,00€
---	-------------------

slovom: pätnásťtisícdeväťstopätnásť eur

V. Termín a dôsledky odovzdania a prevzatia

V súlade s čl. II. tohto protokolu Bratislavské Kultúrne a Informačné Stredisko vecne odovzdáva a Sekcia správy nehnuteľností, referát správy a inventarizácie majetku preberá predmet odovzdania definovaný v čl. III a IV. tohto protokolu dňom podpísania protokolu poslednou zo zmluvných strán. Uvedeným dňom prechádza vlastníctvo dodaného a namontovaného predmetu odovzdania na Hlavné mesto SR Bratislavu.

Súčasne sa nadobúda hodnota majetku podľa čl. V. odpisuje z účtu rozostavanosti 042 odovzdávajúcej organizácie.

VI. Ostatné ustanovenia

Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán. Protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a

ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislavy.

Tento protokol bol vyhotovený v 10-ich, slovom: desiatich rovnopisoch Hlavné mesto SR Bratislava obdrží šesť rovnopisov, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko štyri vyhotovenia tohto protokolu.

Súčasťou vecného odovzdania a prevzatia sú doklady podľa prílohy:

č.1 preberací protokol dodávacích prác;

č.2 osvedčenie o skúške VZT;

č.3 faktúra č. 1820757

č.4 osvedčenie o akosti a vykonaní kusovej skúške rozvádzača;

č.5 passport - Technické osvedčenie výťahu;

č.6 zmluva o dielo č. 253/2018;

ktoré Bratislavské kultúrne a informačné stredisko dňom podpisu odovzdá vlastníčkovi: Hlavnému mestu SR Bratislava.

Všetky zúčastnené strany tohto protokolu súčasne prehlasujú, že si Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby prečítali, porozumeli jeho obsahu a súhlasia so všetkými jeho ustanoveniami, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave dňa 18.12.2018

V Bratislave 31.1.2019

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

v.r.

v.r.

.....
Ing. Vladimír Grežo
riaditeľ BKIS

.....
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor hl. mesta SR Bratislavy

Prílohy – fotokópie:

č.1 preberací protokol dodávacích prác;

č.2 osvedčenie o skúške VZT;

č.3 faktúra č. 1820757

č.4 osvedčenie o akosti a vykonaní kusovej skúške rozvádzača;

č.5 passport - Technické osvedčenie výťahu;

č.6 zmluva o dielo č. 253/2018;

Dodávateľ:

PROFI Výťahy s.r.o.

Faktúra číslo:

1820767

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Drieňová 34
821 02 Bratislava

IČO: 47519045

DIČ:

IČ DPH:

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
94034/B

Banka:

Slovenská

SWIFT:

Tel.: 0902928217

Faktúru vyhotovil:

Javorková Katarína

Poštová adresa:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Židovská 1
815 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Odberateľ:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Židovská 1
815 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
SLOVENSKO

IČO: 30794544

DIČ: 2021795358

IČ DPH: SK2021795358

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia

16.11.2018

Dodanie tovaru/služby

16.11.2018

Dátum splatnosti

16.12.2018

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 1234173005/1111

IBAN: SK33 1111 0000 0012 3417 3005

Suma k úhrade: 15 915,00

Variabilný symbol

1820767

Konštantný symbol

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky:

Na základe Zmluvy o dielo č. 253-2018 Vám faktúrujeme práce uvedené v prílohe tejto faktúry:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		rekonštrukcia výťahu v objekte Gorkého 17, TOV320	1,00	ks	15 915,00	15 915,00	0	15 915,00	0,00	15 915,00

Základ pre DPH 0 %: 15 915,00

Celková suma s DPH

15 915,00


Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

15 915,00

Prenesenie daňovej povinnosti

+ DPH
31831
19095

Podpis a pečiatka:

PROFI Výťahy s.r.o.
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO: 47 519 045
IČ DPH: SK2023925123
2

PAY

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 15 BRATISLAVA	
Dostalo dňa: 20.11.2018	
Podľa číslo: 2708	Reg. značka: EF 21
Vyhotovila: PRG	Štátna pečiatka: 10

POPIS PRÁČ NA REKONŠTRUKCIU VÝŤAHU č.1

Typ výťahu:	TQV320
Miesto:	Gorkého 17
Správca:	BKIS
Počet staníc/ nástupíšť	9

Popis prác
Montáž rozvádzača s fr.meničom + výmena elektroinštalácie
Výmena interieru kabíny výťahu
Montáž kabínových automatických dverí BUS800
Výkonanie opakovanej úradnej skúšky výťahu

P.č.	popis prác	ks	cena/ks	Spolu
1	Montáž rozvádzača s frekv.meničom, komunikácia KK Webmon, výmena hlavného vypínača	1	500	500
2	Montáž polohového snímača 4ks + rozmiestnenie magnetov na vodičika 72ks	1	180	180
3	Montáž revíznej jazdy výťahu, montáž STOP do šachty	1	70	70
4	Montáž vlečného káblu, zapojenie elektroinštalácie na kabínové a v strojovni	2	95	190
5	Montáž vonkajšieho privolávača LCD s polohovkov	9	15	135
6	Montáž kabínového ovládača CDP	1	80	80
7	Vyčistenie vodičok kabíny od vazelíny, očistenie konzol v šachte, povysávanie - 9staníc	1	300	300
8	Vyčistenie zachytávačov, vyčistenie závesu kabíny, vyčistenie vodičiek celosti kabíny	1	100	100
9	Montáž konzoly, montáž samomazov vodičok kabíny, montáž lapačov oleja v šachte	2	35	70
10	Montáž osvetlenia šachty 9staníc, montáž kábla, zásuvky	1	150	150
11	Montáž snímačov vázenia na lania, montáž nadiacej jednotky, nastavenie	1	100	100
12	Montáž osvetlenia šachty 9staníc, montáž kábla, zásuvky	1	150	150
13	Demontáž povodnej kabíny výťahu	1	200	200
14	Montáž novej kabíny výťahu, PVC, osvetlenie LED, zrkadlo 1ks /odtien RAL podľa výberu/	1	400	400
15	Montáž kabínových dverí BUS800 + nastavenia 9 ks otvárania šachtových dverí	1	350	350
16	Znadenie výťahu, vyčistenie dna šachty po oprave, očistenie strojovne	1	90	90
				3 045,00 €

ROZPIS MATERIÁLU

P.č.	názov materiálu	počet ks/m	cena/ks	SPOLU
1	Rozvádzač s frekv.meničom, komunikátor, kabínové tablo, revízna jazda	1	5 970,00 €	5 970,00 €
	vonkajší privolávač-9ks, závesné káble, vodiče, ovladač STOP, hlavný vypínač			€
2	Osvetlenie šachty / LED PAS 32mV + vypínač č.6, zásuvka	1	195,00 €	195,00 €
3	Samomaznica kabíny + lapač oleja + konzola	2	65,00 €	130,00 €
4	Vázenie kabíny -riadiaca jednotka + 2ks snímačov	1	310,00 €	310,00 €
5	Kábel CYKY3C*2,5	45	2,00 €	90,00 €
6	Kábel CYKY5C*1,5	45	1,50 €	67,50 €
7	Kabína plech standart 895mm x 1340mm / PVC ÁLTRO / LED osvetlenie / zrkadlo / návod	1	2 550,00 €	2 550,00 €
8	Kabínové automatické dvere BUS FERMATOR NIF 800, krivka, parapet, konzoly	1	1 350,00 €	1 350,00 €
9	Vyhotovenie sprievodnej dokumentácie od výťahu, zameranie, nákras šachty	1	260,00 €	260,00 €
10	Posúdenie výťahu inšpektorom TISR + vydanie osvedčenia	1	240,00 €	240,00 €
11	Očistenie a natretie šachtových dverí, nalepenie označenie staníc a tabuliek	9	125,00 €	1 125,00 €
12	Pomocný montážny/spojovací materiál/ materiál	1	582,50 €	582,50 €
				12 870,00 €

SUMARIZÁCIA

MATERIÁL	12 870,00 €
PRÁCA	3 045,00 €
SPOLU bez DPH	15 915,00 €
DPH 20%	3 183,00 €
SPOLU S DPH	19 098,00 €

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako
"zmluva")

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 1, 815 15 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Vladimír Grežo

Číslo účtu

IBAN:SK 05 0900 0000 0050 2800 1024

IČO :

307 945 44

DIČ :

2021795358

Právna forma:

príspevková organizácia Hlavného mesta SR Bratislavy

ďalej len "objednávateľ"

a

1.2. PROFI výťahy, s.r.o..

v zastúpení:

Drieňová 34, 821 02 Bratislava

Ing. Jaroslav Jenčo

konateľ

Bankové spojenie:

Číslo účtu

IČO :

IČ DPH :

47 519 045

ďalej len "zhotoviteľ"

Čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať rekonštrukciu výťahu v objekte **Gorkého 17 TOV320** Bratislava, a v súlade a za podmienok uvedených v tejto zmluve a v rozsahu podľa prác a popisu uvedeného v prílohe č. 1 k tejto zmluve o dielo (ďalej aj ako "dielo"). Objednávateľ a zhotoviteľ si pred podpisom tejto zmluvy dôkladne preštudoval Prílohu č. 1 k tejto zmluve, a s týmito bez výhrad súhlasia.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a dokončené dielo v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa prevziať a uhradiť mu cenu diela podľa čl. IV. tejto zmluvy.

Čl. III.

Termín plnenia

1. Začiatok plnenia diela je do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo a termín jeho ukončenia je do 3 týždňov od začatia prác.
2. Termín skutočného nástupu na opravu a postup montážnych prác na výťahu upresnia zmluvné strany samostatným zápisom potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zhotoviteľ môže ukončiť dielo aj pred dohodnutým termínom, ak to podmienky na stavbe umožnia.

V prípade udalostí, ktorú nebolo možné predvídať, sa po vzájomnej písomnej dohode zhotoviteľa a objednávateľa termín začiatku alebo skončenia prác primerane upraví,

7

objednávateľ a zhotoviteľ sa v prípade vedomosti zaväzujú o vzniku predmetnej udalosti vzájomne informovať.

Čl. IV.

Cena diela a platobné podmienky

1. Cena diela za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená na základe výberu víťaznej cenovej ponuky v prieskume trhu podľa zákona o VO v súlade so špecifikáciou uvedenou v jednotlivých rozpočtoch na opravu výťahu v prílohách č.1, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Celková cena diela je stanovená vo výške :
15 915,- EUR bez DPH, teda 19 098,-EUR s DPH
(slovom: devätnásťtisícdeväťdesiatosem eur)
3. Daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná a účtovaná k cene diela bez DPH v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi nasledovne podľa popisu prác č.1 ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Faktúra, ktorá má všetky náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, je splatná 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
5. Podkladom pre fakturáciu je oboma zmluvnými stranami podpísaný súpis vykonaných prác a príslušný rozpočet na opravu výťahu. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že zhotoviteľ má nárok na zaplatenie len takej časti diela, ktorá bola skutočne vykonaná, a ktorej časť bola zo strany objednávateľa potvrdená na súpise vykonaných prác podľa predchádzajúcej vety. Podpis súpisu vykonaných prác zo strany objednávateľa podľa tohto bodu neznamena, že objednávateľ tieto práce preberá ako práce bez väd a nedorobkov, súpis vykonaných prác nemožno považovať za doklad o prebratí diela alebo jeho časti.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe technické podmienky na realizáciu diela. Predpokladá sa, že zhotoviteľ je plne zoznámený s rozsahom a povahou diela, a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy, a že pri stanovení ceny uvedenej v Článku IV. bode 2 tejto zmluvy:
 - a) sa detailne oboznámil s rozsahom diela v súlade s touto zmluvou, ako aj preveril miestne podmienky na mieste realizácie diela,
 - b) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve,
 - c) zahrnul do zmluvnej ceny všetky práce, materiál a zariadenia, potrebné na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou,
 - d) v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa, známe ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a týkajúce sa predmetu zmluvy.
8. Ak sa pri vykonávaní diela zistí, že na riadne dokončenie diela sú potrebné ďalšie práce, ktoré neboli zahrnuté do tejto zmluvy a ktoré zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy nemohol predvídať (ďalej len „dodatočné práce“), je zhotoviteľ povinný vyžiadať si písomný súhlas objednávateľa na ich uskutočnenie. Takýto súhlas bude mať podobu písomného dodatku k tejto zmluve v ktorom sa zmluvné strany dohodnú na zmene rozsahu diela a na zmene ceny diela.
9. Cenu diela je možné upraviť len v súvislosti s úpravou rozsahu diela na základe písomného dodatku k tejto zmluve.

Čl. V. Záruka diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude odovzdané riadne a včas a bude mať vlastnosti uvedené v tejto zmluve, v technických a právnych normách. Zhotoviteľ náležite bezplatne poučí a zaškolí osoby, ktoré určí objednávateľ.
2. Zhotoviteľ poskytuje na prevzaté dielo záruku 36 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti uvedené v tejto zmluve, v technických a právnych normách.
3. V prípade reklamácie zo strany objednávateľa, sa zhotoviteľ zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaného nedostatku bezodkladne, najneskôr však do jedného dňa od dňa prevzatia písomnej reklamácie (stačí doručenie formou faxu alebo e-mailu).
4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ku ktorému dôjde mechanickým poškodením alebo neodborným zásahom tretej osoby.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu trvania záruky zabezpečí vlastnými kapacitami bezplatné odstránenie všetkých väd diela. Odstránením väd sa rozumie okrem iného bezplatná výmena materiálu, bezplatný výkon činností potrebných na uvedenie diela do bezvadného funkčného stavu. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela podľa závažnosti najneskôr však do 5 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom a zaväzuje sa ich odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomne medzi zmluvnými stranami.
6. Oprávnenosť reklamácie objednávateľa v prípadoch, kedy ich zhotoviteľ neuzná, bude zistená znaleckým posudkom, ktorý zaistí objednávateľ. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, poniesie zhotoviteľ náklady na vyhotovenie znaleckého posudku. Zhotoviteľ odstráni v zmysle tohto bodu zmluvy aj reklamované vady, ktoré neuznal, pričom ak znalecký posudok preukáže neopodstatnenosť reklamácie voči zhotoviteľovi, objednávateľ uhradí náklady, ktoré vznikli zhotoviteľovi v súvislosti s odstránením neoprávnenej reklamácie. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením reklamovaných väd, alebo ak zhotoviteľ odmietne vady odstrániť, je objednávateľ oprávnený tieto odstrániť na svoje náklady a zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť náklady vynaložené na odstránenie väd, a to do 14 dní odo dňa ich písomného uplatnenia u zhotoviteľa.

Čl. VI. Poplatky z omeškania

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním a zhotovením diela podľa čl. III./1. tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z ceny diela za každý deň omeškania až do konečného termínu prevzatia diela objednávateľom.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s nedodržaním termínom odstraňovania reklamácií podľa čl. V bod 3 je objednávateľ oprávnený účtovať poplatok z omeškania 20,-€ (slovom dvadsať euro) za každý deň omeškania.

Čl. VII. Povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za komplexné vyskúšanie diela, uvedenie diela do prevádzky, doladenie výťahového zariadenia. Zhotoviteľ po ukončení prác odovzdá objednávateľovi príslušnú dokumentáciu.
2. Pri plnení predmetu tejto zmluvy o dielo zhotoviteľ zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci svojich zamestnancov, ako aj cudzích osôb v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie protipožiarnych predpisov v príslušnom objekte.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené svojou činnosťou v danom objekte alebo na majetku vlastníkov a obyvateľov domu, ktorý sa v dome nachádza, pri plnení tejto zmluvy o dielo.
5. Objednávateľ je povinný zabezpečiť pre zhotoviteľa prístupnosť príslušného objektu počas plnenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok počas výkonu prác a za vyčistenie dotknutých priestorov po ich ukončení a odvezení odpadkov materiálu, špiny z priestoru domu a jeho okolia.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v priestoroch výkonu predmetu zmluvy a na streche domu sa nebude pohybovať žiadna cudzia osoba.

Čl. VIII. Odovzdanie diela, zodpovednosť

1. Po ukončení diela bez väd a nedorobkov zmluvné strany spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „protokol“), ktorý podpíšu zmluvné strany v deň ukončenia odovzdávacieho preberacieho konania. Protokol bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán a zástupcom vlastníkov. Podpísaný protokol bude dokladom o splnení predmetu tejto zmluvy bude obsahovať zhodnotenie predmetu zmluvy, súpis vykonaných prác vrátane finančného zhodnotenia.
2. Ak zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia pred dohodnutým termínom, objednávateľ je povinný dielo prevziať pokiaľ bude vyhotovené bez väd a nedorobkov.
3. Objednávateľ je oprávnený protokol nepodpísať a dielo neprevziať v prípade, že dielo bude vykazovať chyby, vady alebo nedorobky, ktoré budú brániť jeho riadnemu užívaniu.
4. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu začatia odovzdávacieho preberacieho konania odovzdá objednávateľovi všetky atesty, vyhlásenia o zhode a certifikáty v slovenskom jazyku od zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade s platnou legislatívou, doklad o uložení stavebného odpadu a projektovú dokumentáciu dopracovanú podľa skutočného vyhotovenia.
5. Vady a nedorobky diela spísané v protokole sa zhotoviteľ zaväzuje bezplatne odstrániť v lehote 15 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní diela.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za vykonané práce a nezabudované materiály (vrátane škôd a krádeží materiálu) od začatia realizácie diela až do dňa protokolárneho prevzatia diela objednávatelom. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa momentom protokolárneho prevzatia diela. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi.

Čl. IX. Osobitné ustanovenia

1. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovanej kvalite, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z toho titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Ak objednávateľ stanoví termín na odstránenie väd a nedorobkov primeraný ich rozsahu, nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
2. Okrem všeobecných pravidiel o zodpovednosti za škody zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú činnosťou zhotoviteľa na majetku objednávateľa alebo iných osôb, za škody spôsobené porušením povinností uložených mu touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami tretím osobám.
3. Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci realizácie prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný alebo nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu, bez omeškaní odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri realizácii diela, a to v súlade so zákonom o odpadoch a stavebným zákonom. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií ako aj priestorov domu (priestor pred domom), ku ktorým dôjde prevádzkou v priebehu realizácie diela, tak ako to vyplýva z príslušných právnych predpisov. Nedodržanie týchto povinností opakovane napriek upozorneniu zo strany objednávateľa je dôvodom k odstúpeniu objednávateľa od tejto zmluvy.
5. Za ochranu zdravia a bezpečnosti práce všetkých osôb v priestore staveniska v priebehu realizácie diela po celú dobu od prevzatia do odovzdania staveniska zodpovedá zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie diela zaistí zhotoviteľ bezpečnosť práce a prevádzky, hlavne dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a ekológii a zodpovedá za škody vzniknuté ich porušením jemu, objednávateľovi, alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať zhotoviteľovi príkaz na odstránenie nedostatkov a ak nebudú v stanovenej lehote odstránené, je oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na odškodnenie. Ak je zhotoviteľ povinný na základe zákona zaistiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečné práce, tak učiní v rozsahu danom touto právnou normou.
6. Zhotoviteľ je povinný dodržať všetky podmienky rozhodnutí vydaných verejnoprávnymi orgánmi a organizáciami.
7. Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí predmet diela v rozsahu, kvalite a termínoch, určených touto zmluvou, jej prílohami a odovzdá ho dokončený objednávateľovi k termínom uvedeným v tejto zmluve.
8. Odo dňa prevzatia staveniska zodpovedá zhotoviteľ za všetky priestory staveniska, a to až do odovzdania a prevzatia diela respektíve jeho častí objednávatelom.

Čl. X. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami

4

a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na web stránke objednávateľa.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy uskutočňovať len na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán, v prípade nesplnenia predmetnej písomnej dohody je možné uplatniť sankciu neplatnosti právneho úkonu.
3. Zmluvné vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami platného znenia Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
4. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v 3 originálnych vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia dostane objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je príloha, v ktorej je uvedený popis prác na rekonštrukciu výtahu č. 1.
6. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi časový harmonogram, minimálne 3 dni pred začiatkom prác.
7. Kontrolu vykonaných prác a ich prevzatie za objednávateľa vykoná **Ing. Gabriela Klinková**

Zoznam príloh:

Popis prác na rekonštrukciu výtahu č. 1

V Bratislave dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa: 4.8.2018

PROFI výťahy, s.r.o.

Ing. Jaroslav Jenčo

konateľ
PROFI Výťahy s.r.o.
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO: 47 519 045
IČ DPH: SK2323925123
1

BKIS

Ing. Vladimír Grežo
štatutár

Protokol o ukončení modernizácie a odovzdání výťahu

Spoločnosť PROFI Výťahy, s.r.o. ukončila modernizáciu výťahu
a odovzdáva zariadenie objednávateľovi

Objednávateľ:	BKIS , Židovská 1, 815 15 Bratislava
Číslo zmluvy:	
Predmet diela:	Modernizácia výťahu , výmena interiéru kabíny, montáž kabínových dverí, výmena elektroinštalácie, natretie šachtových dverí na pracovisku Gorkého 17 Bratislava
Označenie výťahu	TOV 320 v.č.441 281

Popis nedostatku zo strany zhotoviteľa

+ doplnenie zrkadla 65 x 80
+ ozvučenie poschodí
+ odust' stenu kabíny z " - 1 "

Term

- ODOVZDANÍ DOKUMENTÁCIA Y OZVUČENIE

Odstránenie nedostatkov zo strany zhotoviteľa bude do: 8.12. 2018

Popis nedostatku zo strany objednávateľa

Odstránenie nedostatkov prác zo strany objednávateľa bude do:

	Meno	Podpis	dátum
Za objednávateľa:	KLINČIA GABRIEL		28.11.2018
Za zhotoviteľa:	Ing. RÁVA	PROFI VÝTĚHY S.R.O.	28.11.2018

Drienová 34, 821 02 Bratislava
IČO: 47 519 045
IČ DPH: SK2023925123

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Použitá napětí:

Napájecí síť:	3+PE+N 50 Hz 400V/TNS
Proudový odběr (velikost hlavního jističe):	16 A
Bezpečnostní obvod:	48V DC
Řídící napětí stykačů:	48V DC
Osvětlení kabiny:	230V AC
Signalizace jízdy v kabině:	Indikace na ukazateli pater
Signalizace jízdy na nástupišti:	Směrové šipky
Signalizace polohy v kabině:	Číselný údaj na displeji
Signalizace polohy na nástupišti:	Číselný údaj na displeji ve všech stanicích
Nouzové osvětlení kabiny:	12V DC, LED
Signalizace zvonku:	12V DC
Nouzová komunikace:	GSM hláska
Signalizace příjezdu kabiny do patra:	Není osazena

Další údaje:

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

Obvody 12, 24 AC/DC:	Krytím a izolací
Obvody 48V DC:	Krytím a izolací
Obvody 230V AC, 400V AC:	Samočinné odpojení od zdroje, krytí
Prostředí:	Normální dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
Krytí:	IP43 (zavřený rozvaděč) / IP20 (otevřený rozvaděč)

Jmenovité izolační a zkušební napětí:

Hlavní silové obvody:	230/400V AC	2500V AC
Řídící a pomocné obvody	60V	500V AC
Jmenovitá vypínací schopnost hl. jističe:	10kA při 230/400V AC	

Hlavní přívod do strojovny:

Provedení a dimenzování přívodního kabelu musí splňovat ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN EN 81, ukončení v místě hlavního vypínače dle ČSN EN 81.
 Předřadné jištění (pojistky v hlavním vypínači, jistič v předřazeném rozvaděči) musí splňovat podmínky selektivního vypínání.

Ochrana vedení musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:

Vedení musí být instalována tak, aby se zabránilo mechanickému namáhání vodičů a spojů.
 Jestliže vedení prochází pevnými částmi (konstrukce budov), musí být chráněno před mechanickým poškozením, např. použitím (ohebných) instalačních trubek nebo izolačních průchodek.
 Podpěry kabelů a jejich kryty nesmějí mít ostré hrany, které by mohly způsobit poškození kabelů nebo izolovaných vodičů.

Ochranné pospojování neživých částí musí být provedeno dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

Č. ZAKÁZKY: **218165**

TYP: **BC-ELA-3055A S1 LCD2 M1-SLAVE**



Beta Control s.r.o.
 Černého 829/58
 635 00, Brno-Bystrc

NÁZEV:

Technická specifikace

LIST:

2 / 30

INDEX:

0

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Použitá napětí:

Napájecí síť:	3+PE+N 50 Hz 400V/TNS
Proudový odběr (velikost hlavního jističe):	16 A
Bezpečnostní obvod:	48V DC
Řídící napětí stykačů:	48V DC
Osvětlení kabiny:	230V AC
Signalizace jízdy v kabině:	Indikace na ukazateli pater
Signalizace jízdy na nástupišti:	Směrové šipky
Signalizace polohy v kabině:	Číselný údaj na displeji
Signallizace polohy na nástupišti:	Číselný údaj na displeji ve všech stanicích
Nouzové osvětlení kabiny:	12V DC, LED
Signalizace zvonku:	12V DC
Nouzová komunikace:	GSM hláška
Signalizace příjezdu kabiny do patra:	Není osazena

Další údaje:

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

Obvody 12, 24 AC/DC:	Krytím a izolací
Obvody 48V DC:	Krytím a izolací
Obvody 230V AC, 400V AC:	Samočinné odpojení od zdroje, krytí
Prostředí:	Normální dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
Krytí:	IP43 (zavřený rozvaděč) / IP20 (otevřený rozvaděč)

Jmenovité izolační a zkušební napětí:

Hlavní silové obvody:	230/400V AC	2500V AC
Řídící a pomocné obvody	60V	500V AC
Jmenovitá vypínací schopnost hl. jističe:	10kA při 230/400V AC	

Hlavní přívod do strojovny:

Provedení a dimenzování přívodního kabelu musí splňovat ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN EN 81, ukončení v místě hlavního vypínače dle ČSN EN 81.

Předřadné jištění (pojistky v hlavním vypínači, jistič v předřazeném rozvaděči) musí splňovat podmínky selektivního vypínání.

Ochrana vedení musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:

Vedení musí být instalována tak, aby se zabránilo mechanickému namáhání vodičů a spojů. Jestliže vedení prochází pevnými částmi (konstrukce budov), musí být chráněno před mechanickým poškozením, např. použitím (ohebných) instalačních trubek nebo izolačních průchodek. Podpěry kabelů a jejich kryty nesmějí mít ostré hrany, které by mohly způsobit poškození kabelů nebo izolovaných vodičů.

Ochranné pospojování neživých částí musí být provedeno dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

Č. ZAKÁZKY: 218165

TYP: BC-ELA-3055A S1 LCD2 M1-SLAVE



Beta Control s.r.o.
Černého 829/58
635 00, Brno-Bystrc

NÁZEV:

Technická specifikace

LIST:


2 / 30

INDEX:


0

Obsah dokumentace

Strana	Číslo výkresu	Verze	Titulní list	Popis
1			Technická specifikace	
2	BC-MRD-TS-PS-00	PT	Obsah dokumentace	
3			Vnitřní zap. panelu rozvaděče s řízením VTA-CAN	
4	BC-ELA-NJ	PT	Zap. frekv. měnič Frenic LIFT LM2, modul pro brzdu 48V DC	
5	M-FLT2_10-32-110V-CAN		Sériová komunikace včetně hlas. a dat. komunikace GSM, monitorování výťahu	
6	BC-ELA-KK-WEBMON	PT	Připojení zvonku, hlasové komunikace ve strojovně	
7	BC-ELA-SNK-HN1	PT1	Indikace otevíracího pásma	
8		V1	Zapojení komunikace mezi rozvaděči pro BC-ELA	
9		PT	Schéma zapojení bezpečnostního obvodu bez NJ	
10		PT	Zapojení strojovny	
11	TVTA-ELA-FM	PT3	Zapojení šachty-ruční šachetní dveře	
12	SVTA-ELA-SH-RUC	PT	Zapojení kabiny	
13		PT	Zapojení kabiny-BO + NJ	
14		PT1	Zapojení ovladače RJ	
15		PT1	Připojení kabinových automatických dveří (dvoj.sign.) - WITTUR+ napájení RJ	
16		PT1	Rozmístění magnetů v šachtě	
17	MG-DR4V08C	V2	Zapojení přivolávací - BC-LOP-xxx1120/L1	
18	BC-LOP-xxx1120/L1	FV	Sestava průběžné sériové linky	
19	PVTA-SV-MOL-00	PT	Připojení tabla -22 stanic	
20		PT	Sestava kabelových tras v šachtě a strojovně	
21	OVTAXxxx-00	PT1	Seznam přístrojů	
22			Seznam kabelů a vodičů	
23			Kusovník sestavy rozvaděče	
24			Kusovník prvků rozvaděče	
25			Kusovník strojovny	
26			Kusovník šachty	
27			Kusovník kabiny	
28				
29				

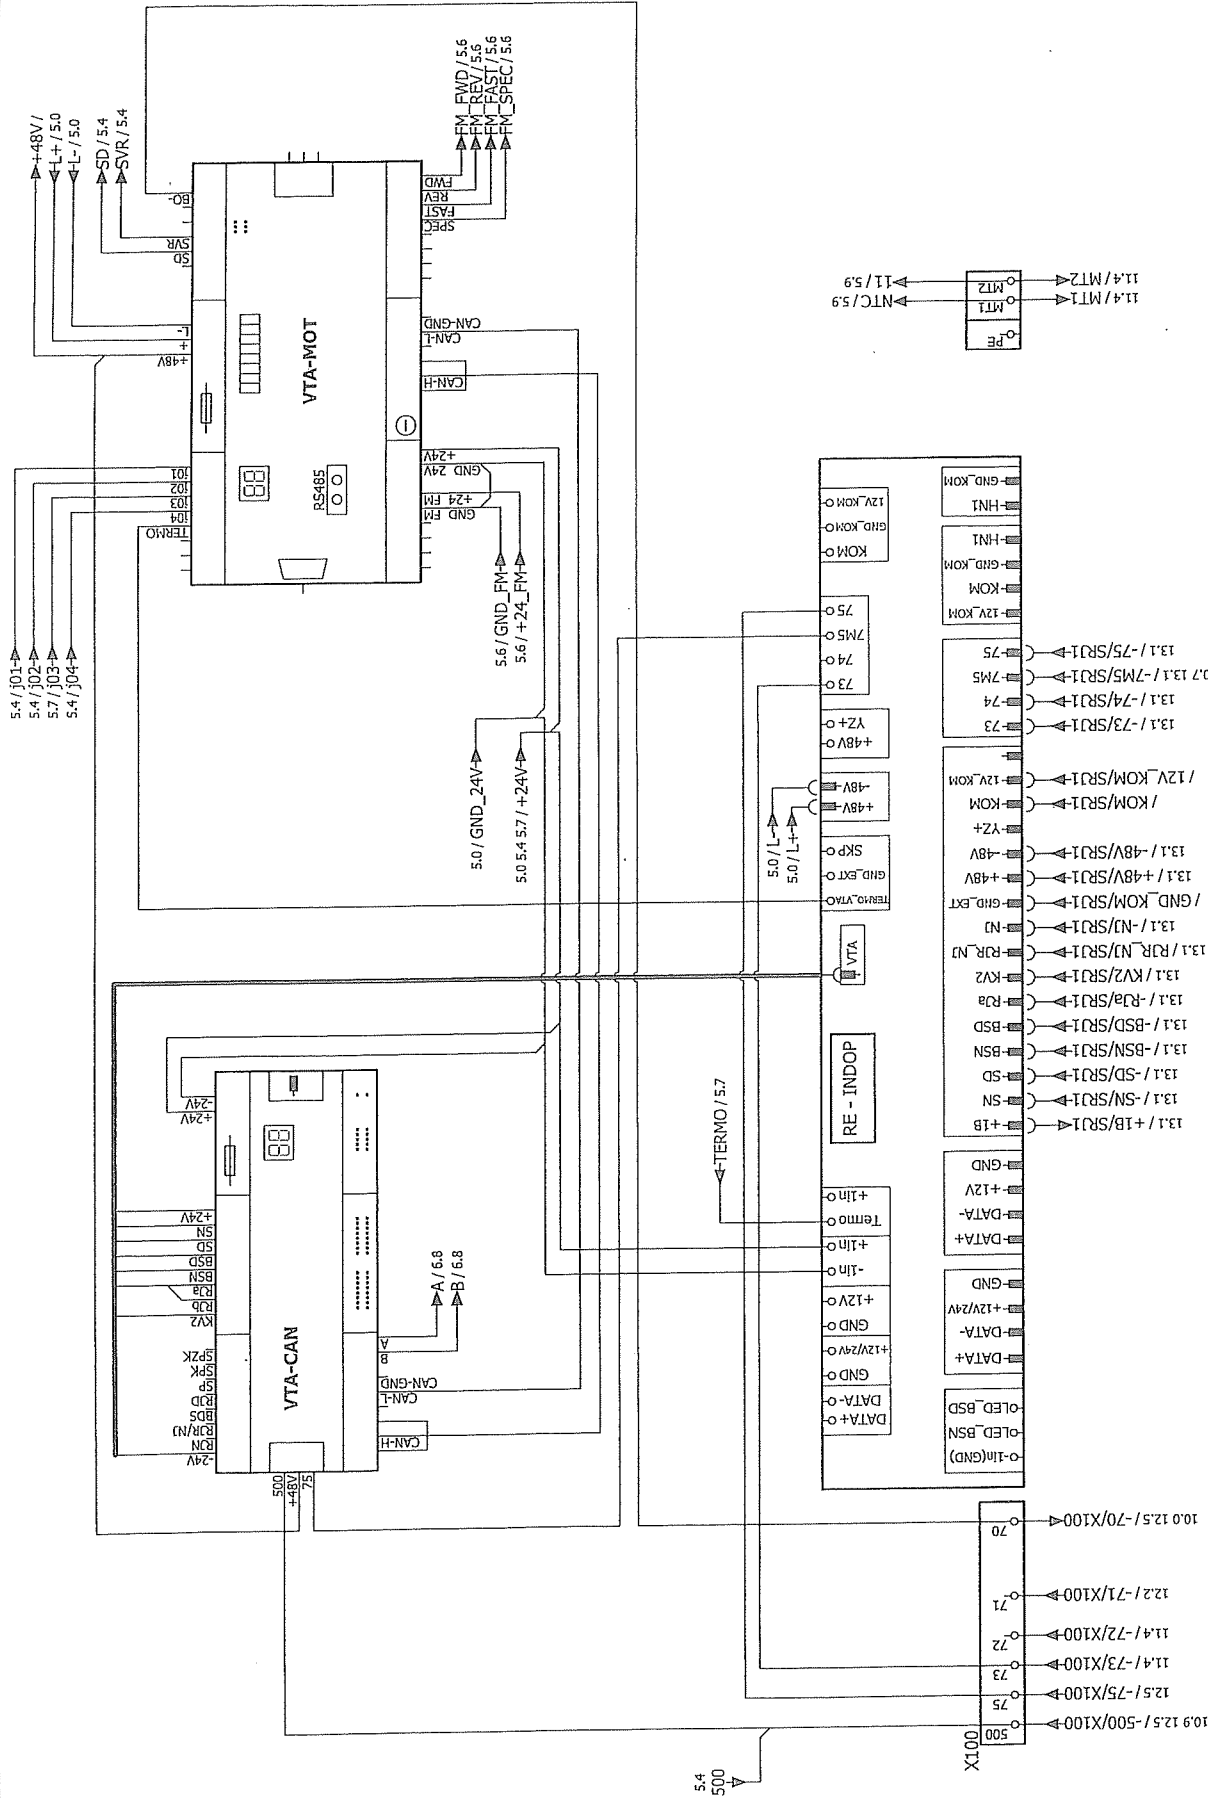


KRESLIL:	Ing. Pavel Zavadii	KONTROLOVAL:	Ing. Pavel Máslo	SCHVÁLIL:	Ing. Radovan Příkrýl
MĚŘÍTKO:	-	DATUM:	4.10.2018	TYP VÝKRESU:	M1-SLAVT
NÁZEV:	Vnitřní zap. panelu rozvaděče s řízením VTA-CAN				
VERZE: PT					Č. ZAKÁZKY: 218165
Beta Control s.r.o. Číslo 829/88 635 00, Brno-Boštec					ČÍSLO VÝKRESU: BC-EIA-NJ
					LIST: 4 / 30
					INDEX: 0

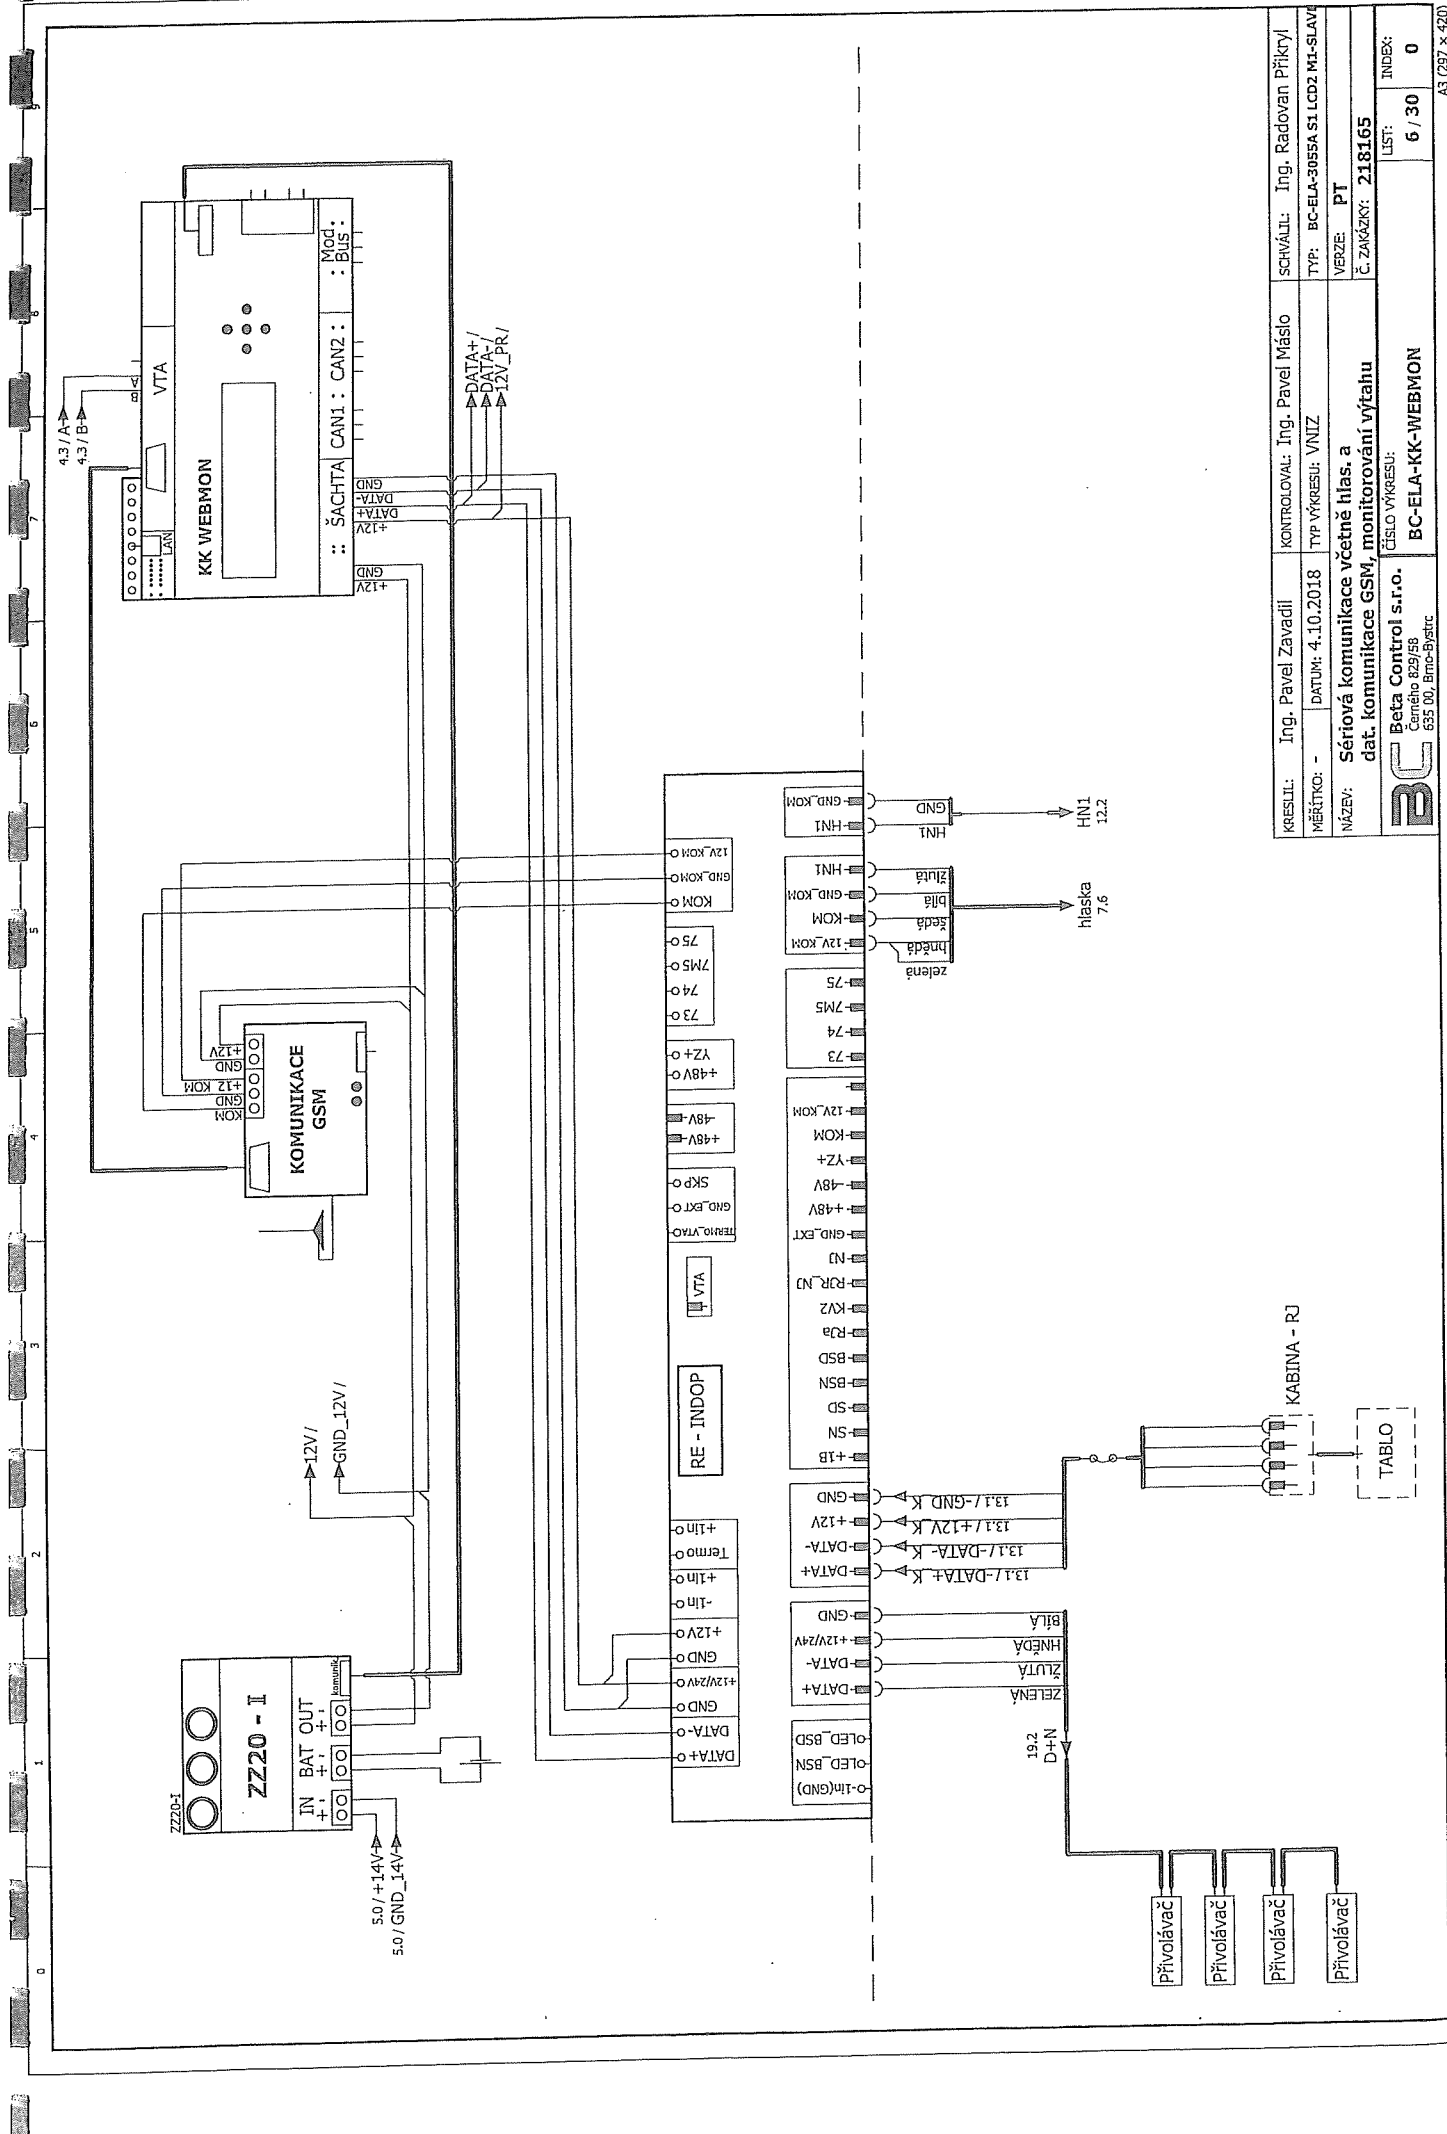

KRESLIL:	Ing. Pavel Zavadil	KONTROLOVAL:	Ing. Pavel Máslo	SCHVÁLIL:	Ing. Radovan Přikryl
MĚŘÍTKO:	-	DATUM:	4.10.2018	TYP VÝKRESU:	VNIZ
NÁZEV:	Sériová komunikace včetně hlas. a dat. komunikace GSM, monitorování výtahu				
Beta Control s.r.o. Černého 829/58 635 00, Brno-Bystrc					ČÍSLO VÝKRESU:
BC-ELA-KK-WEBMON					Č. ZÁKÁZKY:
					218165
					VERZE:
					PT
					TYP: BC-ELA-305SA S1 LCD2 M1-SLAV
					SCHVÁLIL: Ing. Radovan Přikryl
					INDEX:
					6 / 30
					0

Schématické zapojení nouzové komunikace výtahu

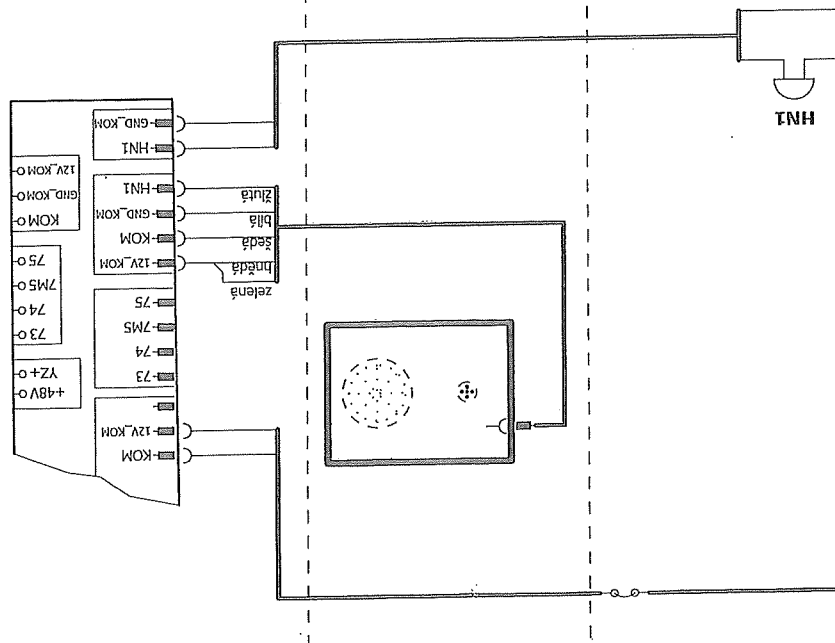


Popis Jumperů:

JUMPER 1 - nastavení čísla výťahu (výťahové šachty)
 - možnost nastavení 1.-8. výťahu
 - na obr. nastaven výťah č. 1


JUMPER 2 - nastavení umístění modulu komunikace v rámci jednoho výtahu

- možnost nastavení 1. - 4. pozice
- pozice 1 - modul komunikace ve strojevně
- pozice 2 - modul komunikace v kabině (na obr.)
- pozice 3 - modul komunikace na kabině (R)
- pozice 4 - modul komunikace v prohlubni

Detail zapojení modulu komunikace ve strojovně

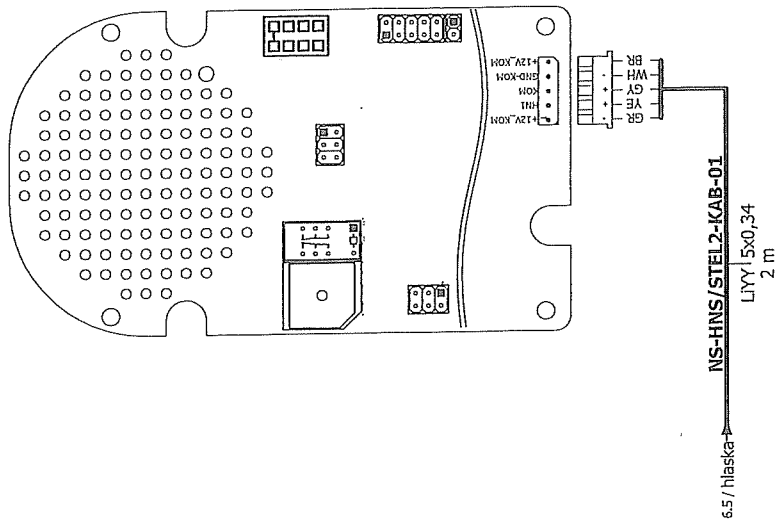


- Pájecí propojky pro volbu šachty:
- - nastavení čísla výtahu
- - možnost nastavení 1.-4.
- - na obr. nastaven výtah č. 1


KRESLIL: Ing. Pavel Zavadil	KONTROLOVAL: Ing. Pavel Máslo	SCHÁLIL: Ing. Radovan Příkrýl
MĚŘÍTKO: -	TYP VÝKRESU: VNIZ	TYP: BC-ELA-3005FA S1 LCD2 M1-SLAVE
DATA: 4.10.2018	VERZE: PT1	
NÁZEV: Připojení zvonku, hlasové komunikace ve strojovně	Č. ZAKÁZKY: 218165	
 Beta Control s.r.o. Černého 829/58 635 00, Brno-Bystec		
ČÍSLO VÝKRESU: BC-ELA-SNK-HN1		LÍST: 7 / 30 INDEX: 0

UVNITŘ ROZVADEČE

INDIKACE OTEVÍRACÍHO PÁSMA

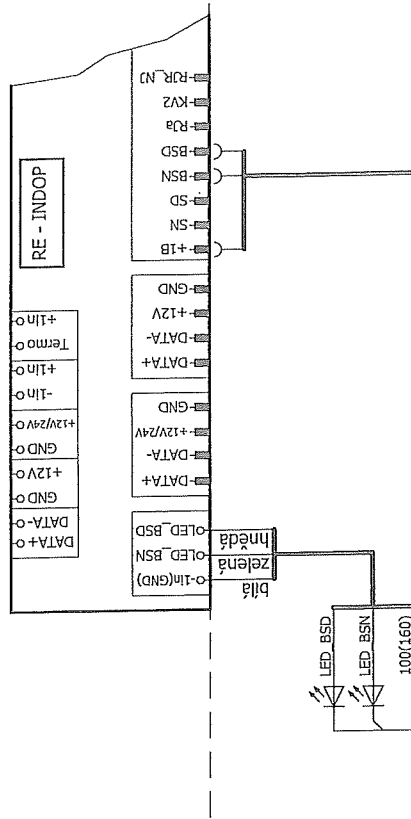

VNĚ ROZVADEČE

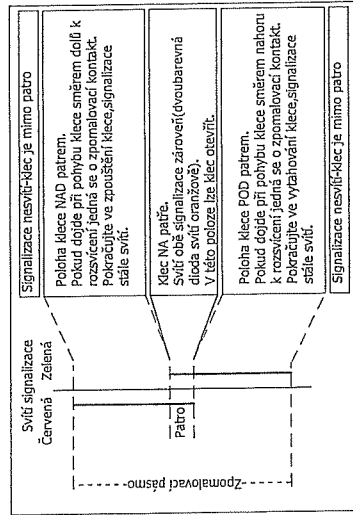


POZNÁMKY:

1. MECHANICKÉ UCHYCENÍ DIODY:
Indikační dioda je vyvedena na 2m dlouhé dvojlinky.
Zvolte nejvhodnější umístění tak aby bylo na diodu vidět od
vřehového stroje při vyprošťování.
Navrtejte do krytu RVTa otvor prům. 14mm.
prostrčte dvojlinku s diodou ven, navlečte držák (průchodku)
na diodu a spolu zamáčkněte zpět do otvoru v krytu.
Dvojlinku uchyťte uvnitř krytu nebo ji vložte do kabelového žlabu.

KRESLIL:	DNE:	4.10.2018	UVOLNIL PRO:	ČÍSLO: BC-ELA-INDOP
PROJEKTOVATEL:	DNE:	4.10.2018	VERZE: V1	POČET LÍSTŮ: 30
SCHVÁLIL:	Č. SESTAVY:	—		
Název:				
Indikace otevíracího pásma				
Beda Central s.r.o.				

218165

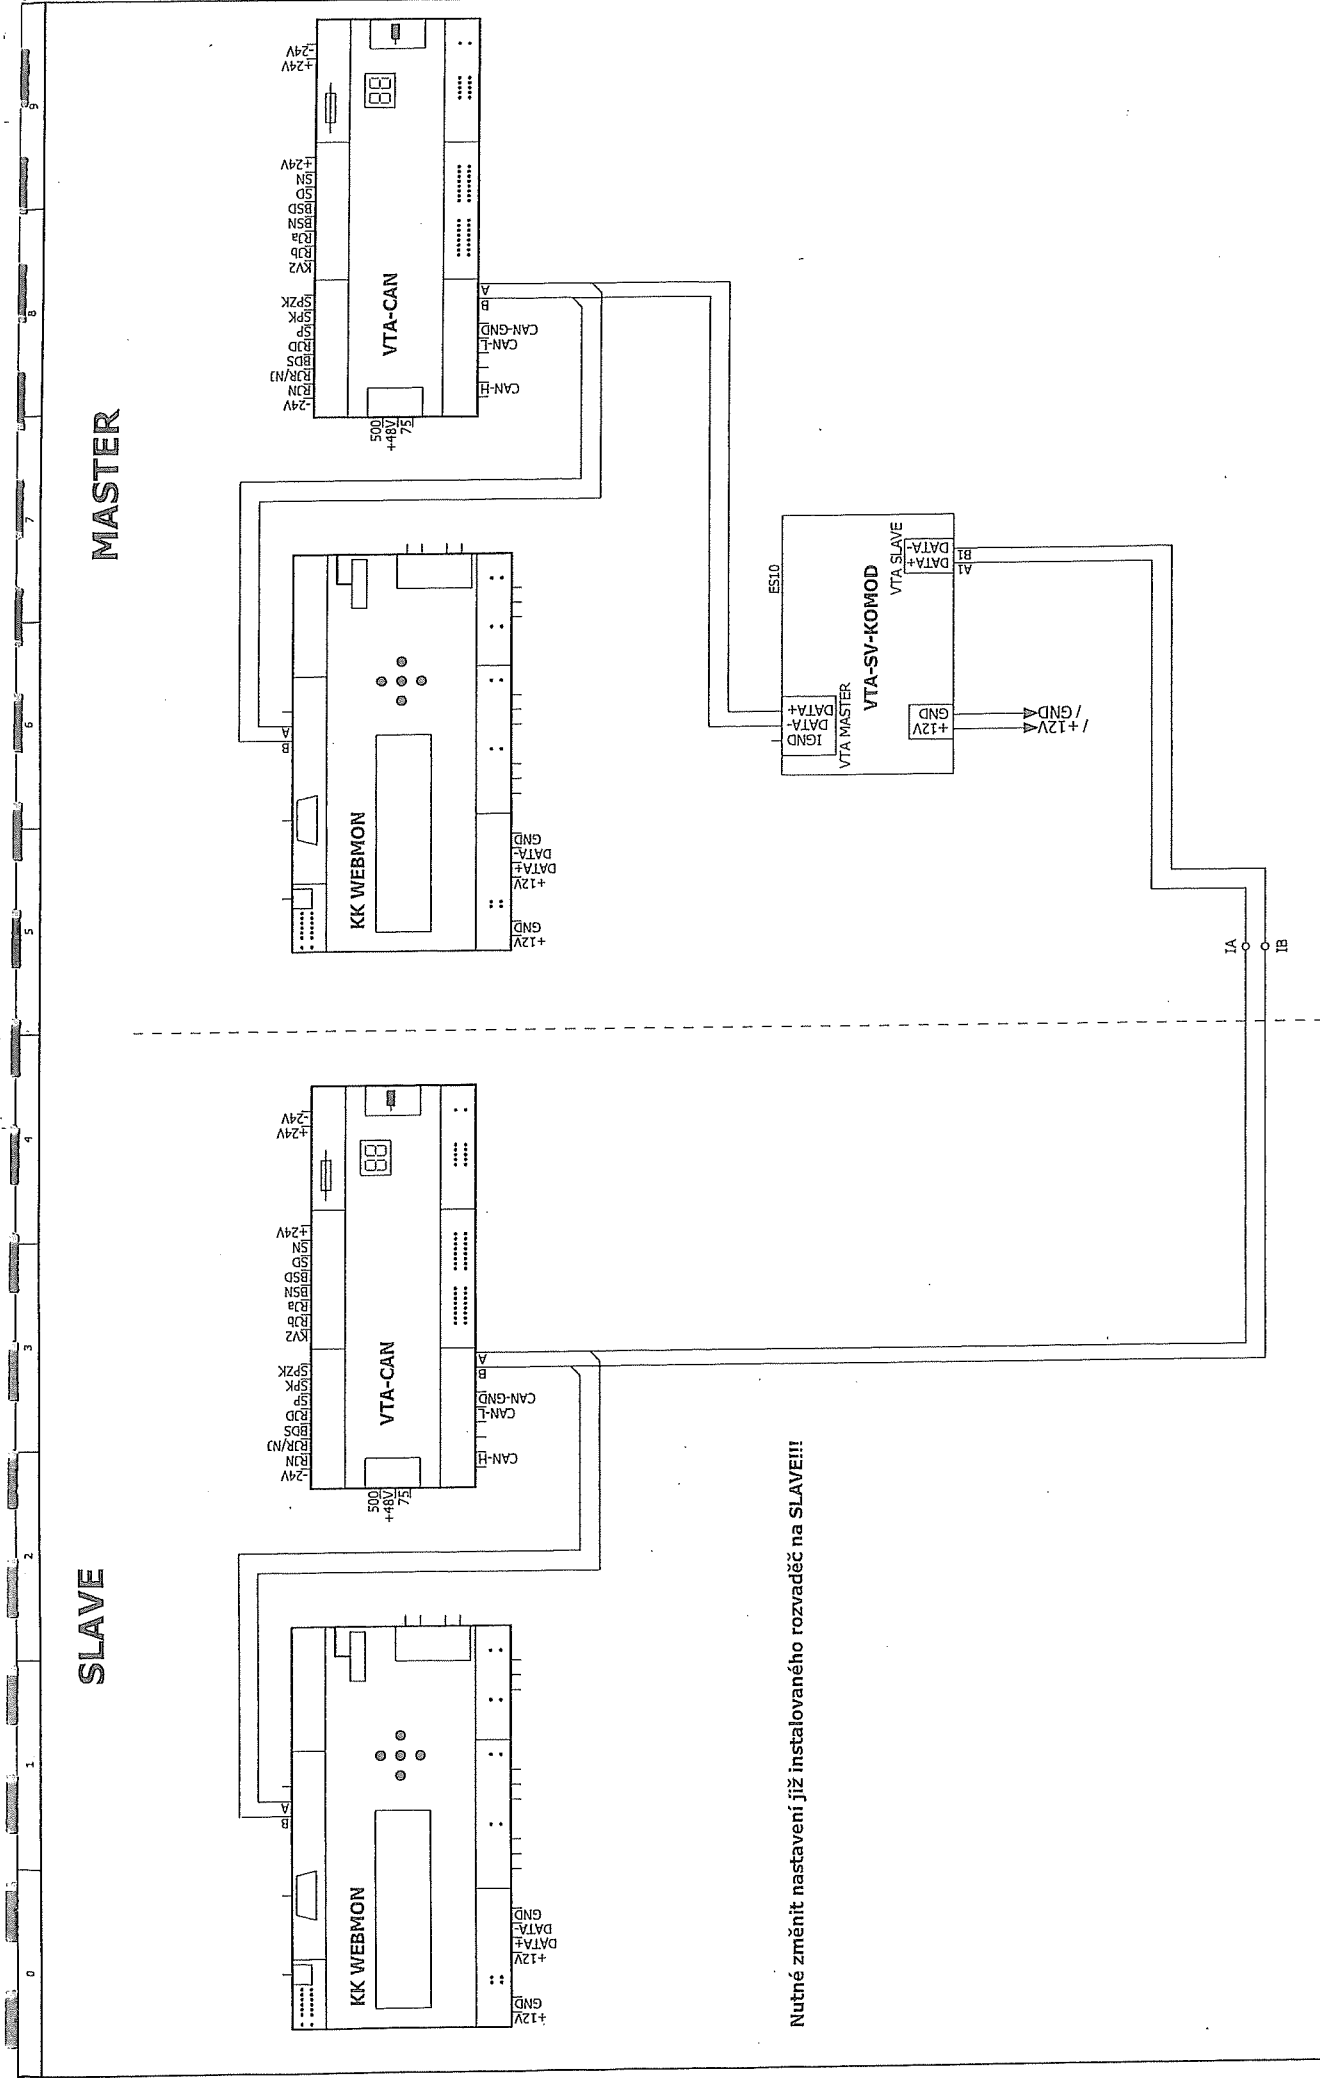

MASTER


SLAVE

N nutné změnit nastavení již instalovaného rozvaděče na SLAVE!!!

POZNÁMKA:
Propojení se provádí dvojlinkou nebo pomocí UTP.
Řídicí systémy VTA-CAN-CPU, které mezi sebou komunikují musí mít stejnou verzi SOFTWARE!!!

218165

KRESLIL: PROJEKT Ing. Pavel Mášlo	DNE: 4.10.2018	UVOJNIL PRO:	ČÍSLO: M-SV-KOMOD-BC_ELA
	DNE: 4.10.2018	Č. SESTAVY: --	VERZE: PT
	SCHVÁLIL:	Zapojení komunikace mezi rozvaděči pro BC-ELA	
Název: Beta Control s.r.o.		POČET LSTŮ: 30	LST: 9

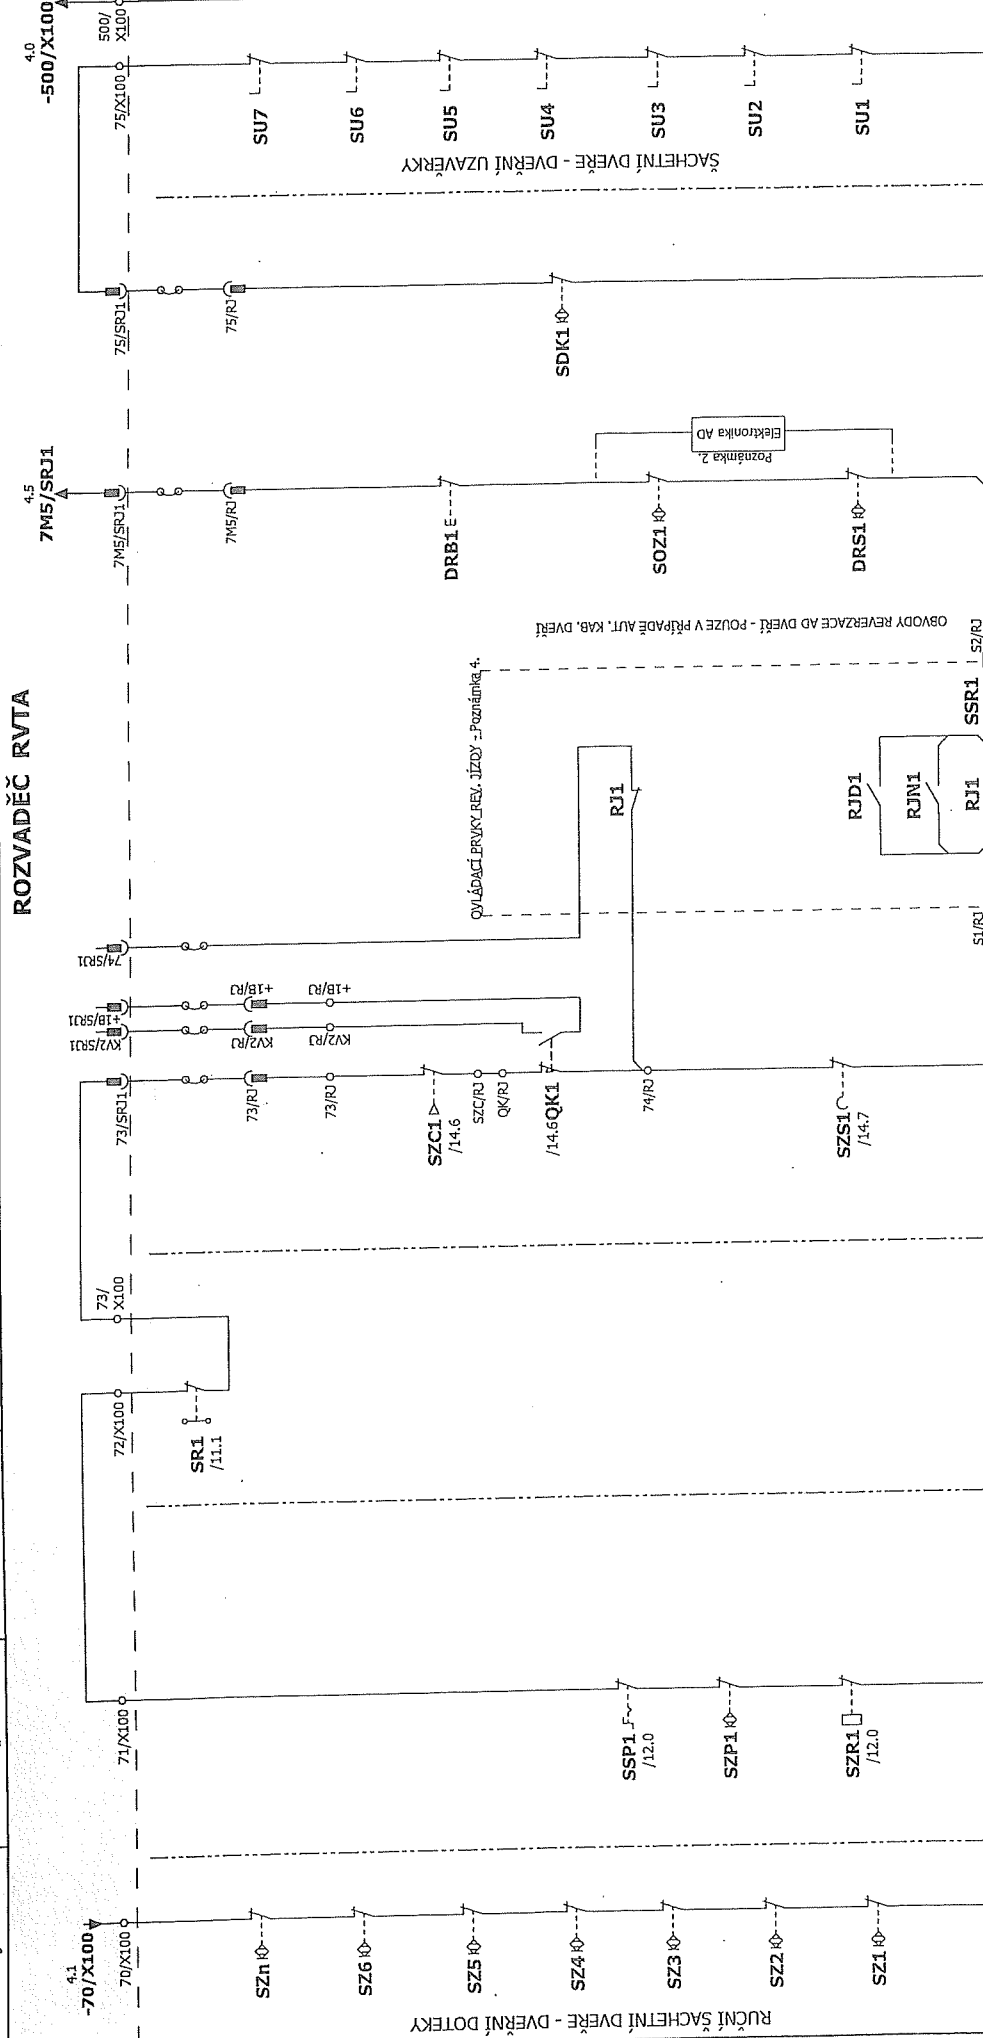

STROJOVNA

KABINA

[illegible]

1. Není-li použit koncový vypínač na klaci výřahu, předpokládá se použití konc. vypínače umístěného u stroje, který vypíná hl. el. proud do rozváděče.
2. SOZ1 a DRS1 jsou použity pouze v případě, že je neřeší elektronika A.D.
3. Na vodiče vedoucí v Bezpečnostním obvodu použijte při instalaci kabelové koncovky s plastovým krytem, aby nedošlo ke zkratu B.O.
4. Zapojení zůstaneš kontaktů ovl. prvků rev. jízdy je výřesu zapojení rozváděče k technologií šachty.


218165

BC-ELA-BO-RUC

PT

POČET LISTŮ: 30

175T: 10

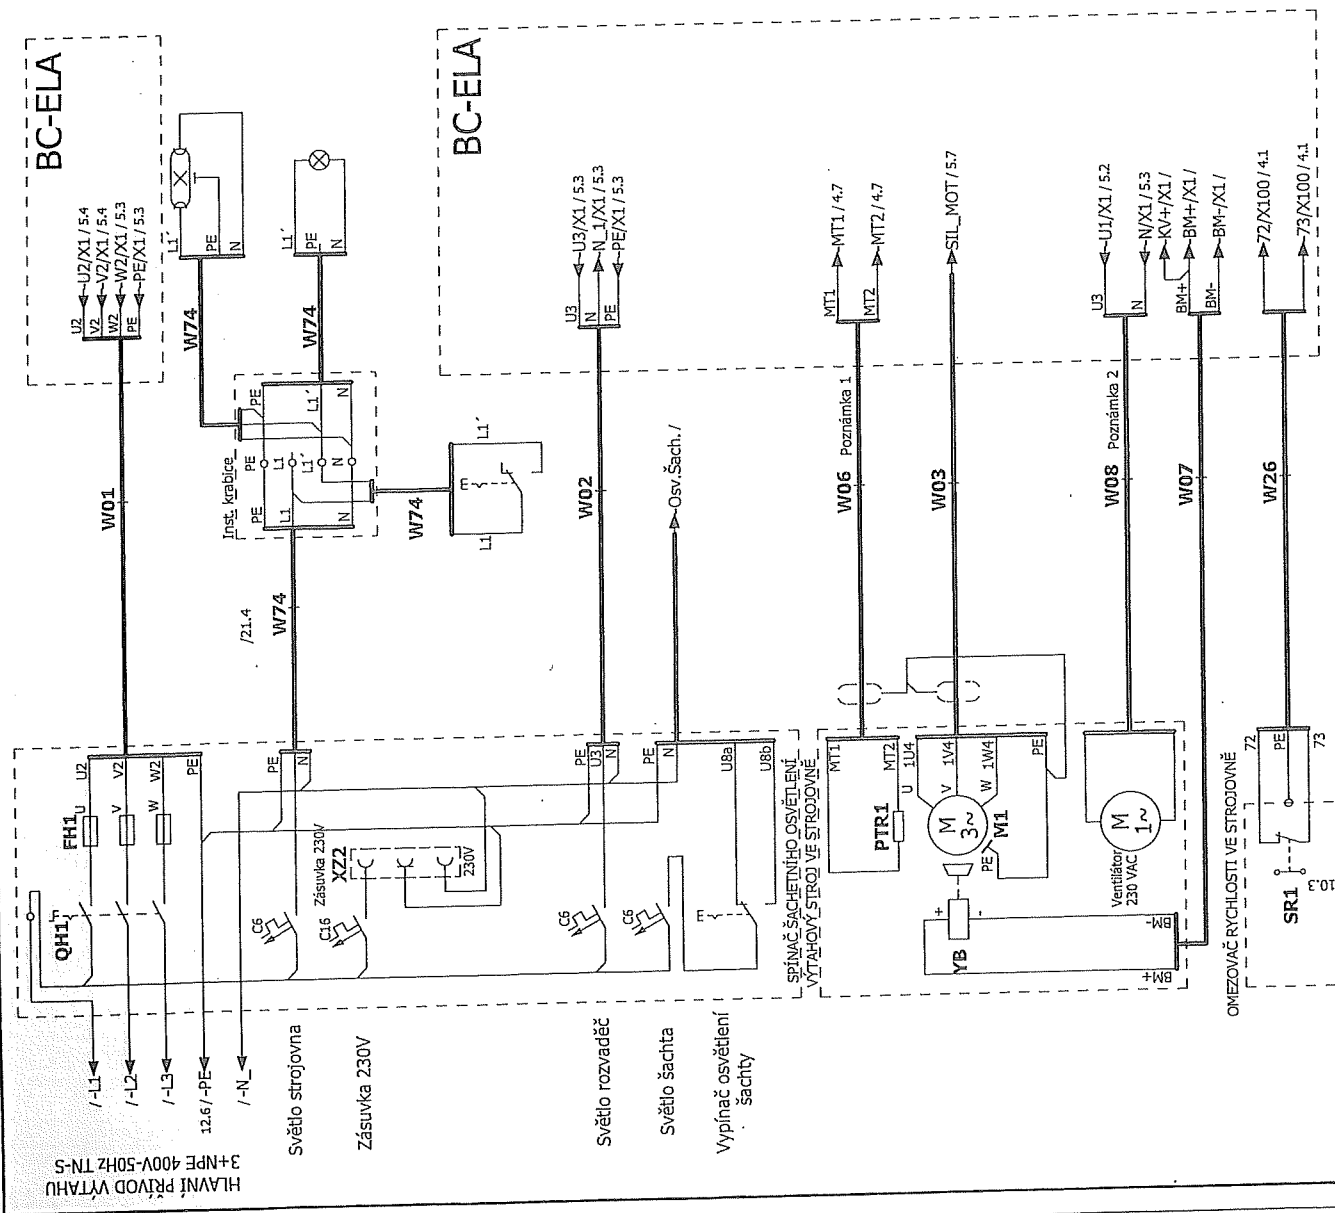

POZNÁMKY:

- 1. Pouze je-li vyveden termokontakt motoru.
- 2. Použit pouze v případě výřezového stroje s autonomním elektromotorem ventilátoru.

Hlavní přívod el. proudu do strojovny

- 1. Musí být proveden dle ČSN 34 1050 a ČSN EN 81-1
- 2. Ukončený v místě hlavního vypínače dle ČSN EN 81-1

Hlavní přívod: CYKY 5C x x mm2 v provedení CU
jištěný jističem xB nebo xC
(předřadně jištění musí splňovat podmínky selektivity)

- 3. Zásuvka do šachty dle ČSN EN 81-1

Jištění přívodu	Průřez přívodu kabel W00	HL. vypínač	Průřez přívodu rozv. kabel W01	Jištění rozvaděče	Průřez přívodu motoru kabel W03
A	mm2	A	mm2	A	mm2
20	4	4P/32A	4	16	4
25	4	4P/32A	4	20	4
32	6	4P/32A	6	25	4
40	6	4P/63A	6	32	6




POZNÁMKA:

V PŘÍPADĚ PŘÍVODU 3+PEN 400V-50Hz TNC
ROZDĚLIT PEN NA PE A N V HLAVNÍM VYPÍNAČI
SVORKU U3 PROPOJIT NA JEDNU Z FÁZÍ PRO NAPÁJENÍ SVĚT. OBVODŮ

KRESLIL:	Ing. Pavel Zavadil	KONTROLOVAL:	Ing. Pavel Mášlo	SCHVÁLIL:	Ing. Radovan Příkrýl
MĚŘÍTKO:	-	DATUM:	4.10.2018	TYP VÝKRESU:	PRES
NÁZEV:	Zapojení strojovny			VERZE:	PT3
ČÍSLO VÝKRESU:				Č. ZAKÁZKY:	218165
Beta Control s.r.o.				LIST:	11 / 30
Ceněho 829/58				INDEX:	0
635 00, Brno-Bystrc				A3 (297 x 420)	


LEGENDA KOMPONENT:

SR1 - SPÍNAČ OMEZOVAČE RYCHLOSTI
SSP1 - VYPÍNAČ STOP V PROHLUBNĚ
SZR1 - SPÍNAČ NAP. ZÁVAŽÍ OMAZOVAČE RYCHLOSTI
SNL1 - SPÍNAČ NAPÍNAČÍHO SYSTÉMU LANA OR (prohlubeň šachty)
SNL2 - SPÍNAČ NAPÍNAČÍHO SYSTÉMU LANA OR (hlava šachty)
SVK1 - SPÍNAČ VÝSUVNÉHO DOSEDU KLECE
SZP1 - SPÍNAČ ZEBŘÍKU V PROHLUBNĚ
SDP1 - SPÍNAČ DVEŘÍ DO PROHLUBNĚ
SNK1 - SPÍNAČ NÁRAZNÍKU KLECE
SU1...SUn - KONTAKT UZÁVĚRY ŠACHETNÍCH DVEŘÍ
SZ1...SZn - DVERNÍ DOTEK ŠACHETNÍCH DVEŘÍ
S1P...S1n - SPÍNAČ V PANTU ŠACHETNÍCH DVEŘÍ
S1S...S1n - SPÍNAČ KONTROLY OTEVŘENÍ ŠACHETNÍCH DVEŘÍ SERVISNÍM KLÍČEM

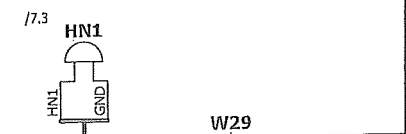

W22

W21



W23

INSTALAČNÍ KRABICE NA DNĚ ŠACHTY


POKUD NENÍ NĚKTERÁ Z KOMPONENT BEZPEČNOSTNÍHO OBVODU
NA DNĚ ŠACHTY INSTALOVÁNA, PŘÍSLUŠNÉ SVORKY PROPOJIT!!!
POZNÁMKA: U VODIČŮ ČMSM V BEZP. OBV. A OBV. ZVONKU PROVÉST PŘEZNAČENÍ MODRÉ ŽÍLY NA ČERNOU.

KRESLIL: Ing. Pavel Zavadil	KONTROLOVAL: Ing. Pavel Máslo	SCHVÁLIL: Ing. Radovan Příkryl
MĚŘÍTKO: -	DATUM: 4.10.2018	TYP VÝKRESU: VNES
NÁZEV: Zapojení šachty-ruční šachetní dveře	VERZE: PT	Č. ZAKÁZKY: 218165
BC Beta Control s.r.o. Černého 829/58 635 00, Brno-Bystrc	ČÍSLO VÝKRESU: SVTA-ELA-SH-RUC	LIST: 12 / 30 INDEX: 0


MONTÁŽNÍ POZNÁMKA:
 Při montáži pospojovat PE svorky spínačů žlutozeleným vodičem
 a provést propojení na centrální svorku PE (XK1 10-13).
 Krabici revizní jízdy vodičů propojit s kabinou žlutozeleným vodičem.
 Pro zapojení do svorky je nutné vodič ukončit lisovací koncovkou!!

BC-ELA

- 4.6 / 75 / SRJ1 < 23
- 4.5 / 7M5 / SRJ1 < 22
- 4.5 / 74 / SRJ1 < 21
- 4.5 / 73 / SRJ1 < 20
- 12V_KOM < 19
- / KOM < 18
- 4.5 / -48V / SRJ1 < 17
- 4.5 / +48V / SRJ1 < 16
- 4.4 / NJ / SRJ1 < 15
- 4.4 / RJR / SRJ1 < 14
- 4.4 / K2 / SRJ1 < 13
- 4.4 / RJ2 / SRJ1 < 12
- 4.4 / BSD / SRJ1 < 11
- 4.4 / BSN / SRJ1 < 10
- 4.4 / SD / SRJ1 < 9
- 4.3 / SN / SRJ1 < 8
- 4.3 / +1B / SRJ1 < 7
- 6.2 / GND_K < 6
- 6.2 / +12V_K < 5
- 6.2 / DATA_K < 4
- 6.2 / DATA_K < 3
- 6.2 / DATA_K < 2
- 6.2 / DATA_K < 1

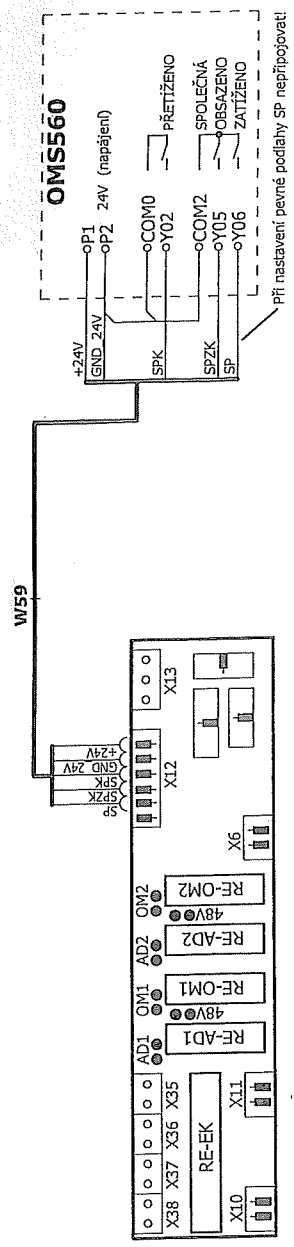

Při nastavení pevně podlahy SP nepřipojovat!

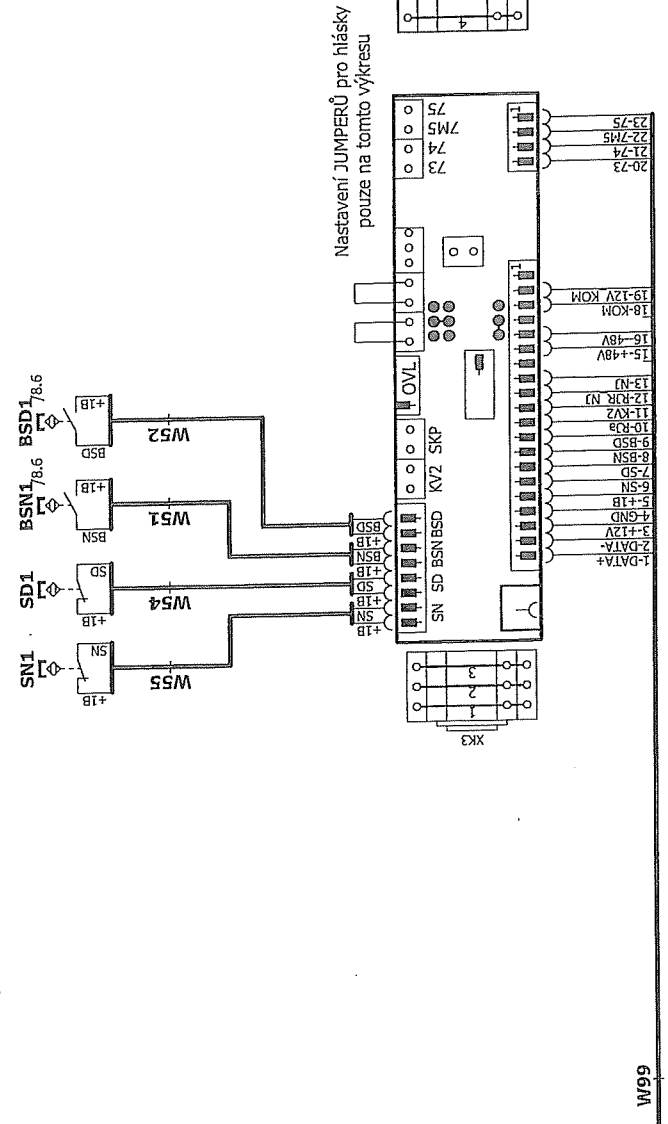


Nastavení JUMPERŮ pro hlásky
 pouze na tomto výkresu

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4

218165

KRESLIL: E. Prokop	KONTROLOVÁTEL: Ing. Pavel Mášlo	DNE: 4.10.2018	UVOLNIL PRO: DNE: 4.10.2018	Číslo: KVTA-FM-CAN-NJ-GND_KOM
SCHVÁLIL: Růžer	Č. SESTAVY: —	VERZE: PT	POČET LÍSTŮ: 30	LIST: 13
Zapojení kabiny				
Ben Control s.r.o.				

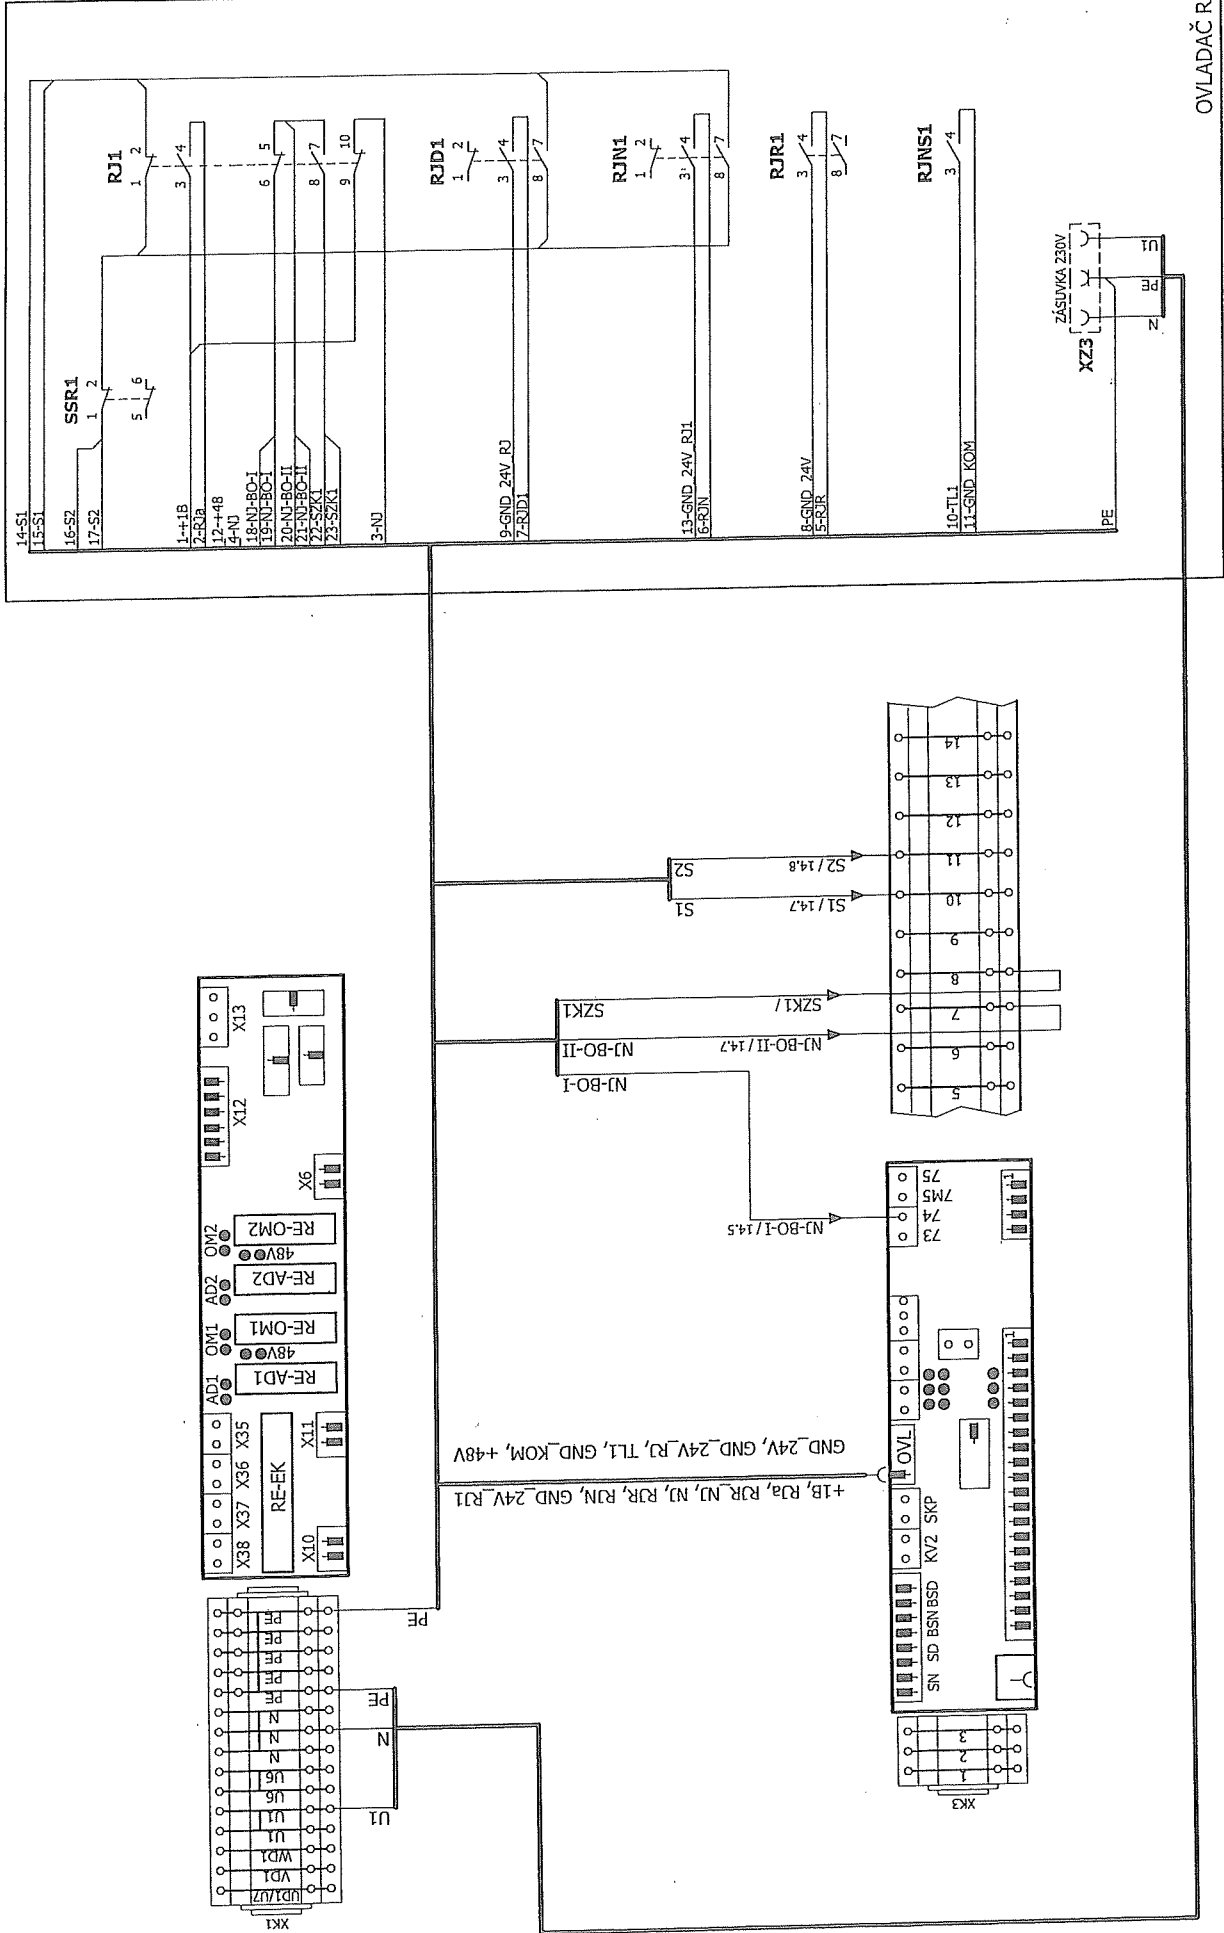

OVLADAČ RJ

218165





KRESLIL:	DNE: 4.10.2018	UVOJNUL PRO:
KONTROLOVAL:	DNE: 4.10.2018	
SCHVALIL:		
Název:	Zapojení ovladače RJ	
Bea Control s.r.o.		

ČÍSLO: KVTA-OVL_RJ-CAN

VERZE: PT1


POČET LÍSTŮ: 30

LST: 15

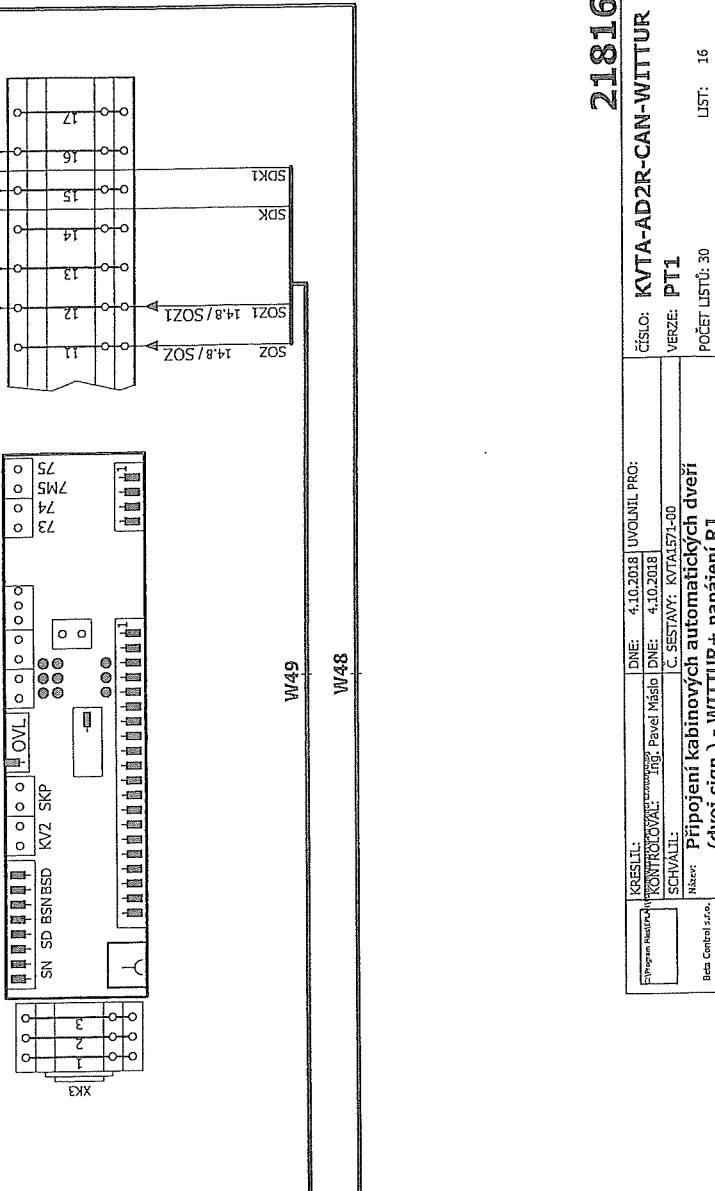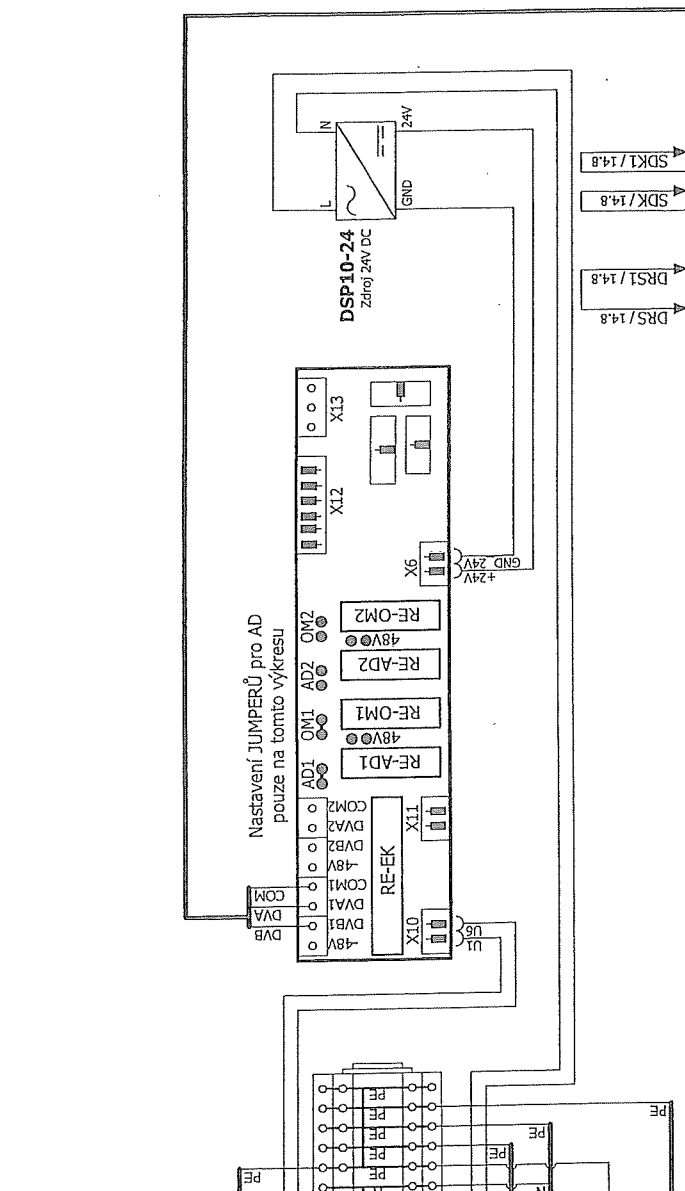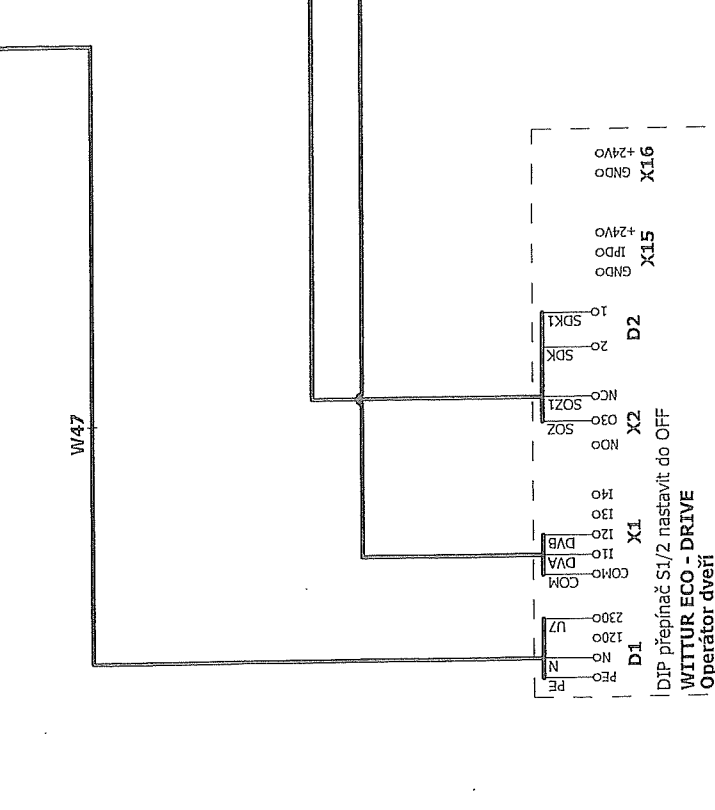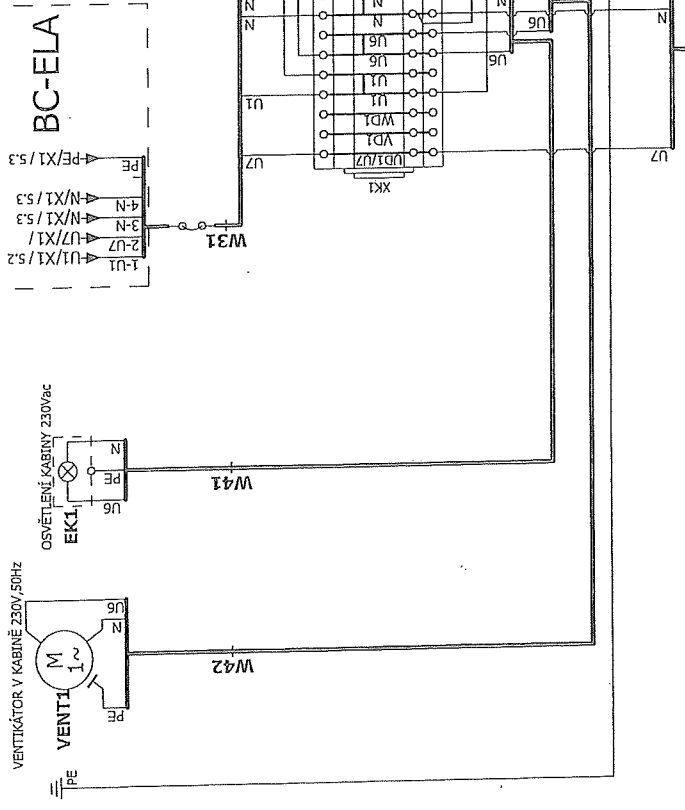

218165

Číslo: KVTA-AD2R-CAN-WITTUR		Verze: PT1		Počet listů: 30	
DNE: 4.10.2018		DNE: 4.10.2018		LST: 16	
KONTROLOVAL: Ing. Pavel Mášlo		C. SESTAVY: KVTA1571-00			
SCHVÁLIL:		Název: Připojení kabinových automatických dveří			
Beta Control s.r.o.		(dvoj.sign.) - WITTUR+ napájení RJ			

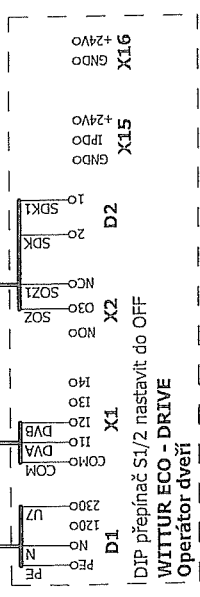

DIP přepínač S1/2 nastavit do OFF
WITTUR ECO - DRIVE
Operator dveří

VTA 971- 4 snímačový poziční systém s překrýváním

Bistabilní mg. snímače

Magnet orientován barvou od vodítka (rozpíná snímač)

Magnet orientován barou k vodítku (spíná snímač)

Všechny rozměry jsou orientační:

A=200mm

B = minimálně 20mm

D = 1300mm pro 1 m/s, 1000-1200 pro 0,7m/s

D2 = 10-15mm

SN - Zpomalovací snímač krajní nahoře
SD - Zpomalovací snímač krajní dole
BSN - Zpomalovací snímač nahoru
BSD - Zpomalovací snímač dolů

K zastavení dojde překrytím BSN a BSD.

Musí být zachována posloupnost magnetů dle výkresu!!!

Doporučený typ snímačů C157BCBF bistabilní

Doporučujeme permanentní magnety 30x20x8.
Předpokládá se označení jižního pólu magnetu barvou.

Funkce od verze SW 6_67.03



Popis:

- 4 snímačový poziční systém
- 4 vodítka
- bistabilní mg. snímače

Výpočet celkového počtu magnetů:

$n \cdot 8$

n - počet stanic




n. stanice

(n-1). stanice

2. stanice

1. stanice

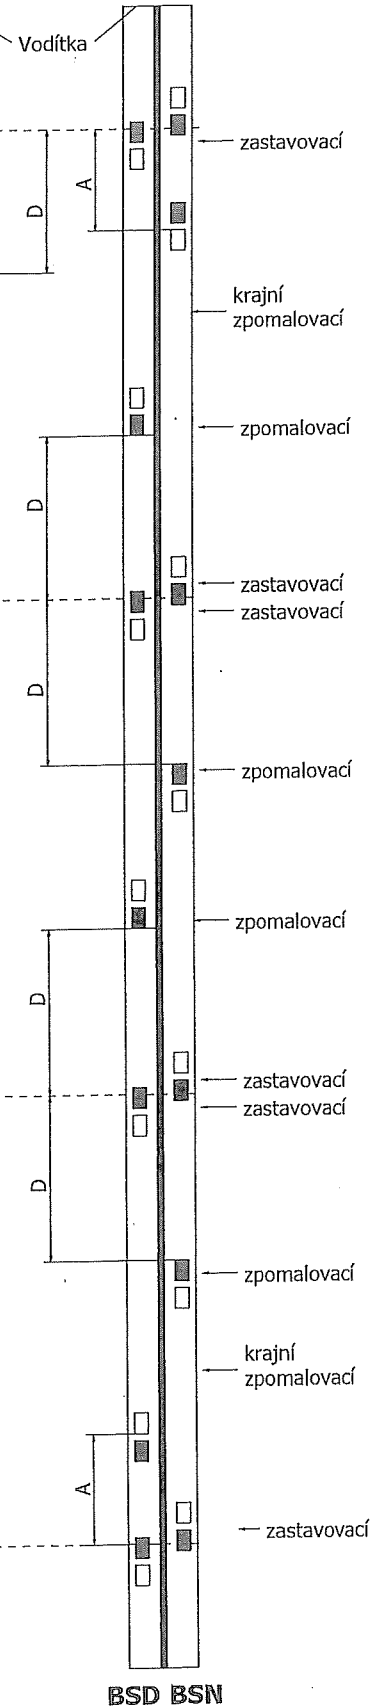

KRESLIL: Ing. Pavel Zavadil	KONTOLOVAL: Ing. Pavel Máslo	SCHVÁLIL: Ing. Radovan Přikryl
MĚŘITKO: -	DATUM: 4.10.2018	TYP VÝKRESU: PRES
NÁZEV: Rozmístění magnetů v šachtě	VERZE: V2	Č. ZAKÁZKY: 218165
BC Beta Control s.r.o. Černého 829/58 635 00, Brno-Bystrc	ČÍSLO VÝKRESU: MG-DR4V08C	LIST: 17 / 30 INDEX: 0


0

1

2

3


4

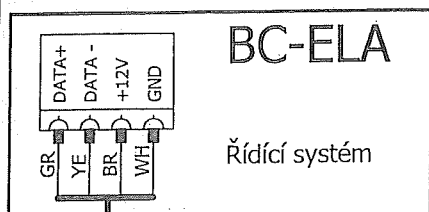


0 - vyhrazeno
1 - 1.stanice
2 - 2.stanice
3 - 3.stanice
4 - 4.stanice
5 - 5.stanice
6 - 6.stanice
7 - 7.stanice

8 - 8.stanice
9 - 9.stanice
A - 10.stanice
B - 11.stanice
C - 12.stanice
D - 13.stanice
E - 14.stanice
F - 15.stanice

PVTA-SV-MOL-DUT-10m

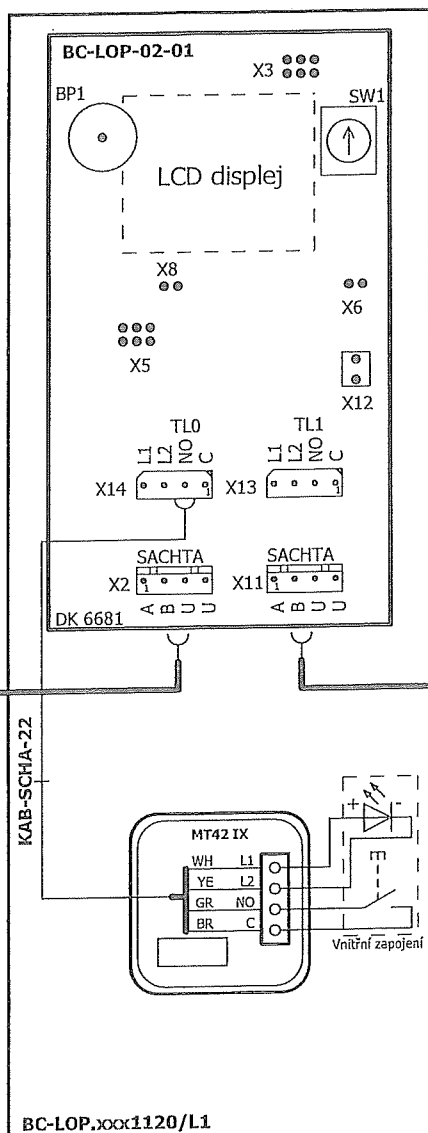

PVTA-SV-MOL-7m

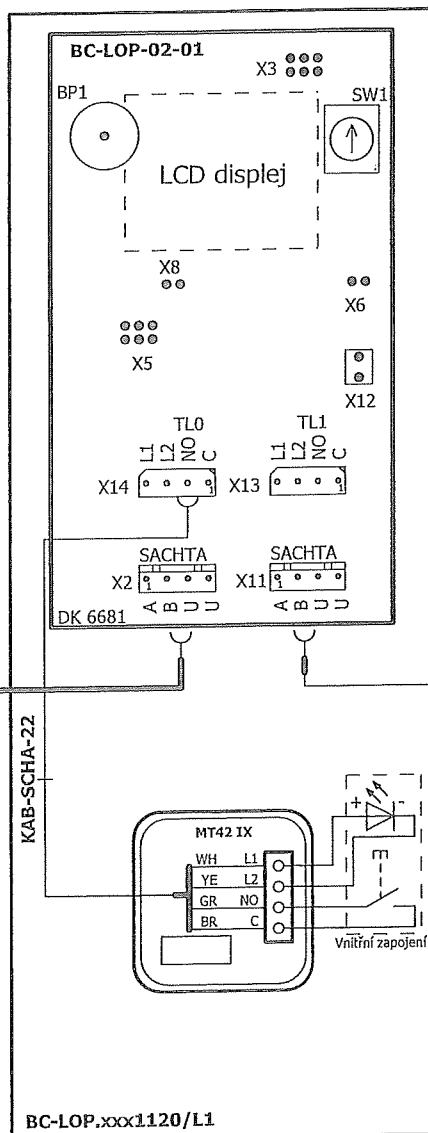Následující
přivolávače

PVTA-SV-MOL-7m

UPOZORNĚNÍ:

Jednotlačítkové provedení:

V případě zapojení jednotlačítkového přivolávače bude zapojeno tlačítko TL0.

Dvojtlačítkové provedení:

V případě připojení jednotlačítkového přivolávače v horní stanici bude zapojeno tlačítko TL0.

V případě připojení jednotlačítkového přivolávače v dolní stanici bude zapojeno tlačítko TL1.

Pro požadovaný směr "nahoru" se zapojí TL1

Pro požadovaný směr "dolů" se zapojí TL0

SW1 Nastavovací otočný přepínač (přiřazení polohy přivolávače)

BP1 Bzučák

X2 Napájení + data (vstup/výstup)

X5 Rozhraní sběrnice IIC

X6 Adresování v rozsahu 16-32 stanic

X8 Aktivace zvukové signalizace

X11 Napájení + data (výstup/vstup)

X12 Vstup kontakt - otevřené dveře

X13 Připojení 2. tlačítka

X14 Připojení 1. tlačítka

KRESLIL: Bc. Jan Filouš

Kontroloval: Ing. Pavel Máslo

SCHVÁLIL: Ing. Radovan Přikryl

MĚŘITKO: -

DATUM: 4.10.2018

TYP VÝKRESU: VNIZ

TYP: BC-ELA-3055A S1 LCD2 M1-SLAVE

NÁZEV: Zapojení přivolávače - BC-LOP.xxx1120/L1

VERZE: FV

Č. ZAKÁZKY: 218165



Beta Control s.r.o.
Černého 829/58
635 00, Brno-Bystrc

ČÍSLO VÝKRESU:



BC-LOP.xxx1120/L1

LIST:

18 / 30

INDEX:


0

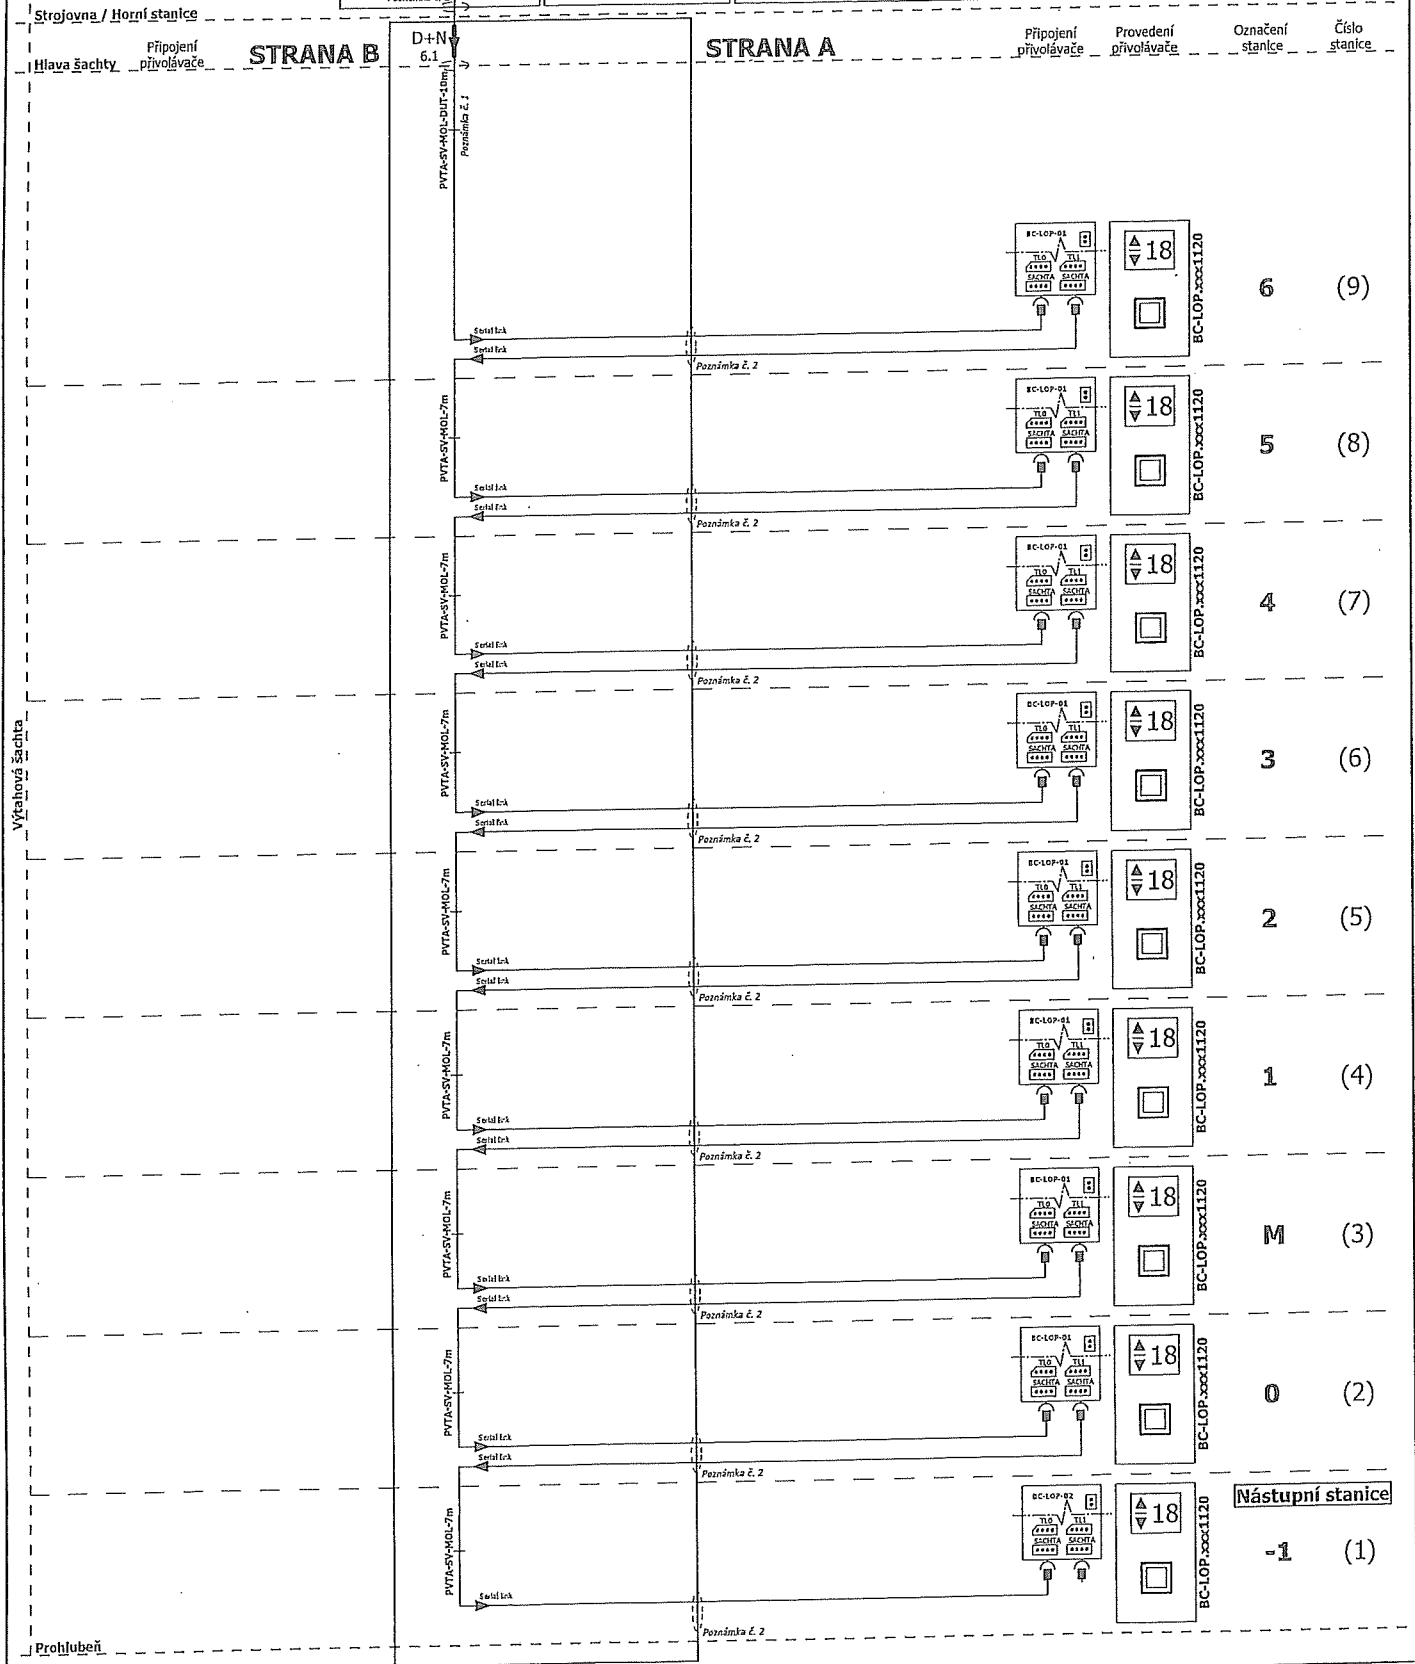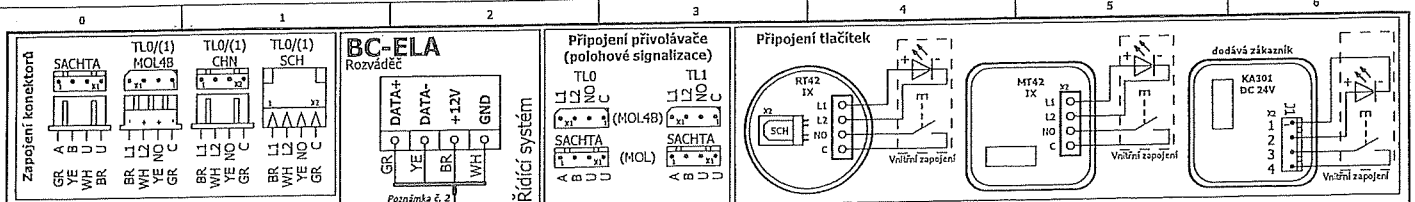

POZNÁMKA:




- Kabeláž PVTA vedena v elektroinstalčních lištách. Kabely kotvit max. po 3m.
- Kabely označit podle výkresu izolační páskou. Označení kabelů provést na těchto místech:
 - Za vstupem průchodkou do rozvaděče.
 - Na referenčním bodě průchodu do šachty.
 - Při prostupu jakoukoliv konstrukcí.

KRESLIL: Bc. Jan Filouš	KONTROLOVAL: Ing. Pavel Máslo	SCHVÁLIL: Ing. Radovan Příkryl
MĚŘÍTKO: -	DATUM: 4.10.2018	TYP VÝKRESU: PRES
NÁZEV: Sestava průběžné sériové linky	VERZE: PT	Č. ZAKÁZKY: 218165
BC Beta Control s.r.o. Černého 829/58 635 00, Brno-Bystrc		ČÍSLO VÝKRESU: PVTA-SV-MOL-00
		LIST: 19 / 30
		INDEX: 0

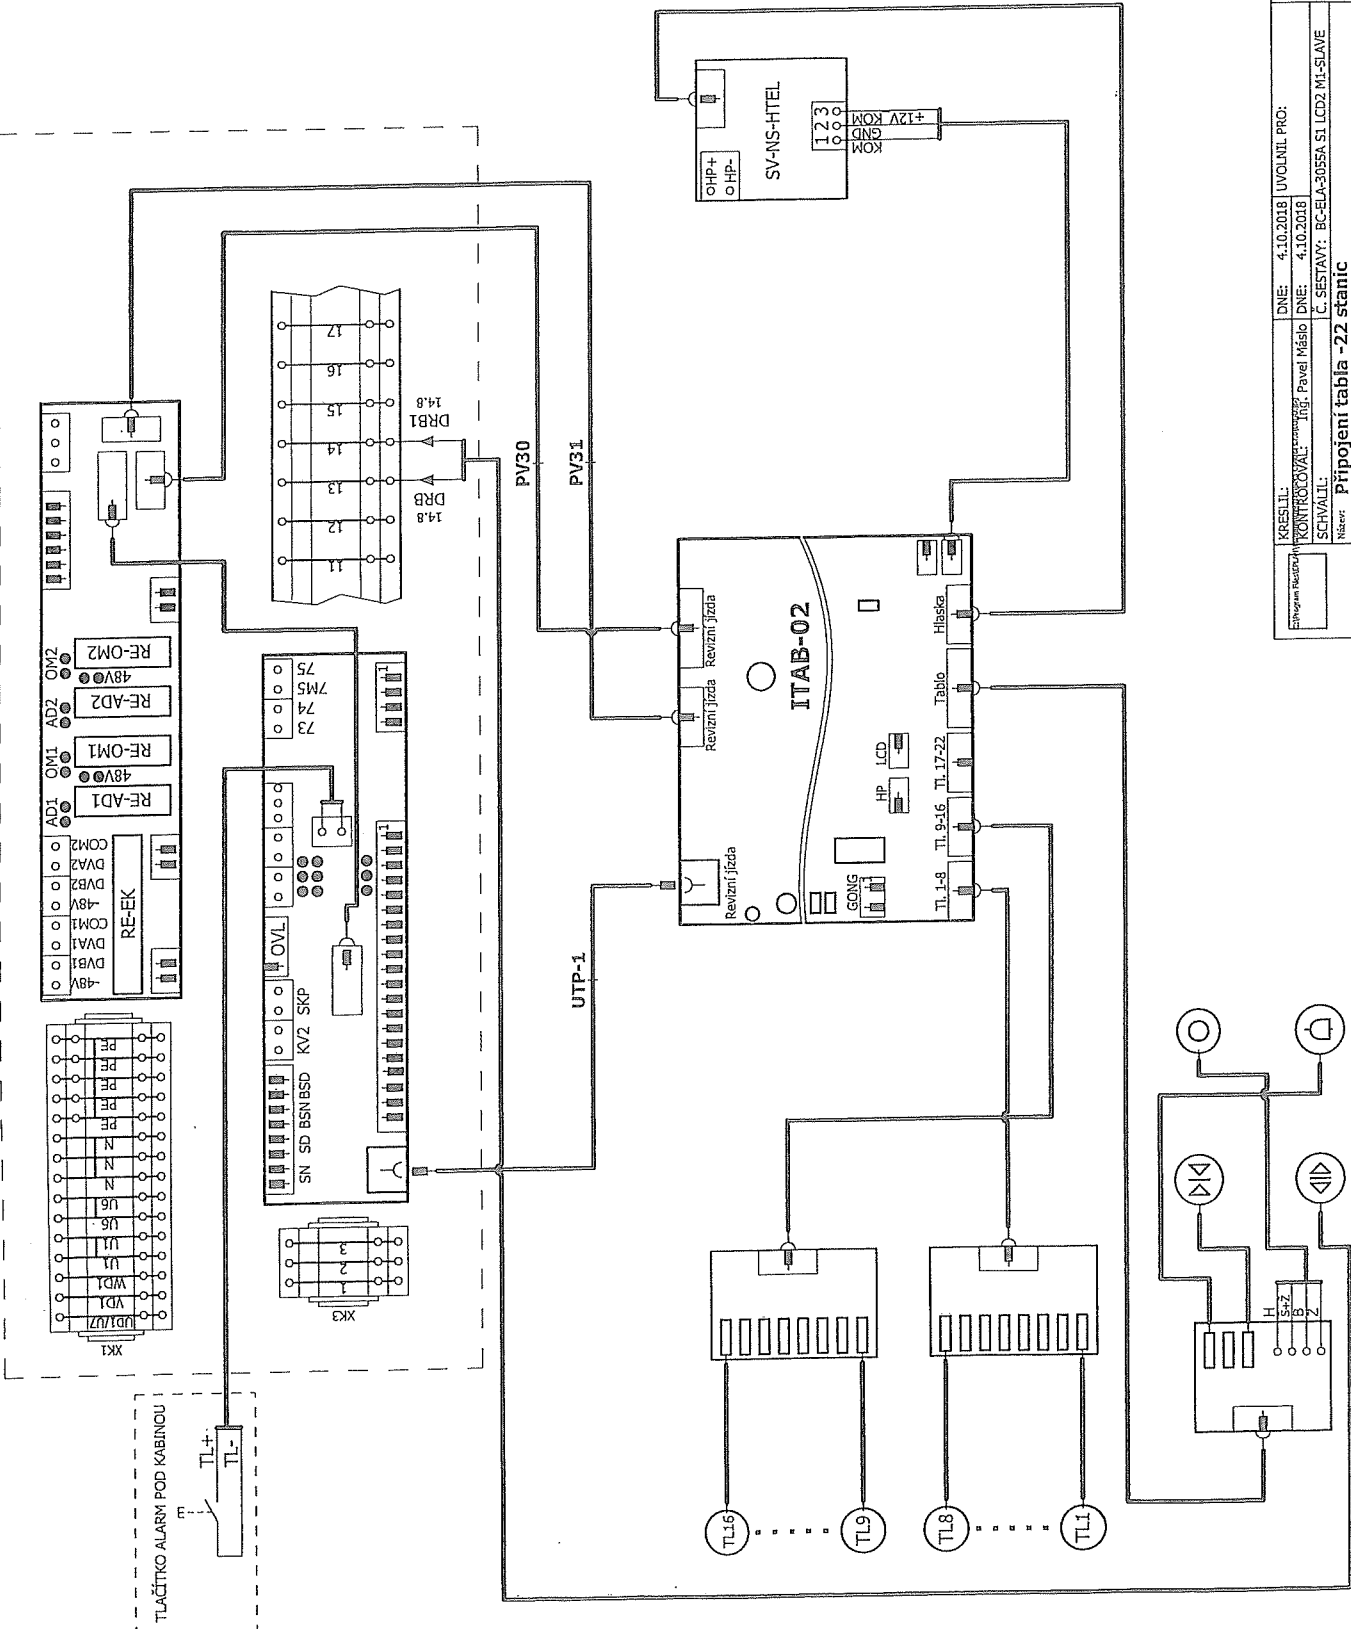

218165

KRESIL: 4.10.2018	UVOLNIL PRO:	ČÍSLO: ZTAB-CAN-GONG
KONTROLOVAL: Ing. Pavel Mášlo	DNE: 4.10.2018	VERZE: PT
SCHVÁLIL: C. SESTAVY: BC-ELA-3055A S1 LCD2 M1-SLAVE	Název: Připojení tabla -22 stanic	POČET LÍSTŮ: 30
Beta Control s.r.o.		LIST: 20

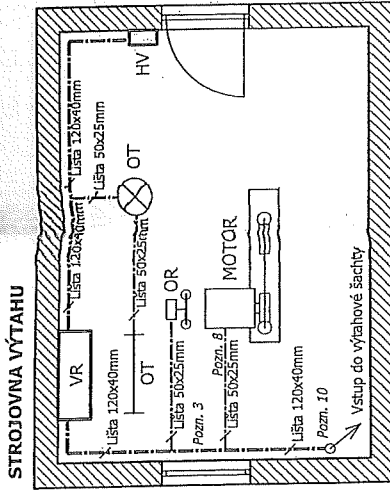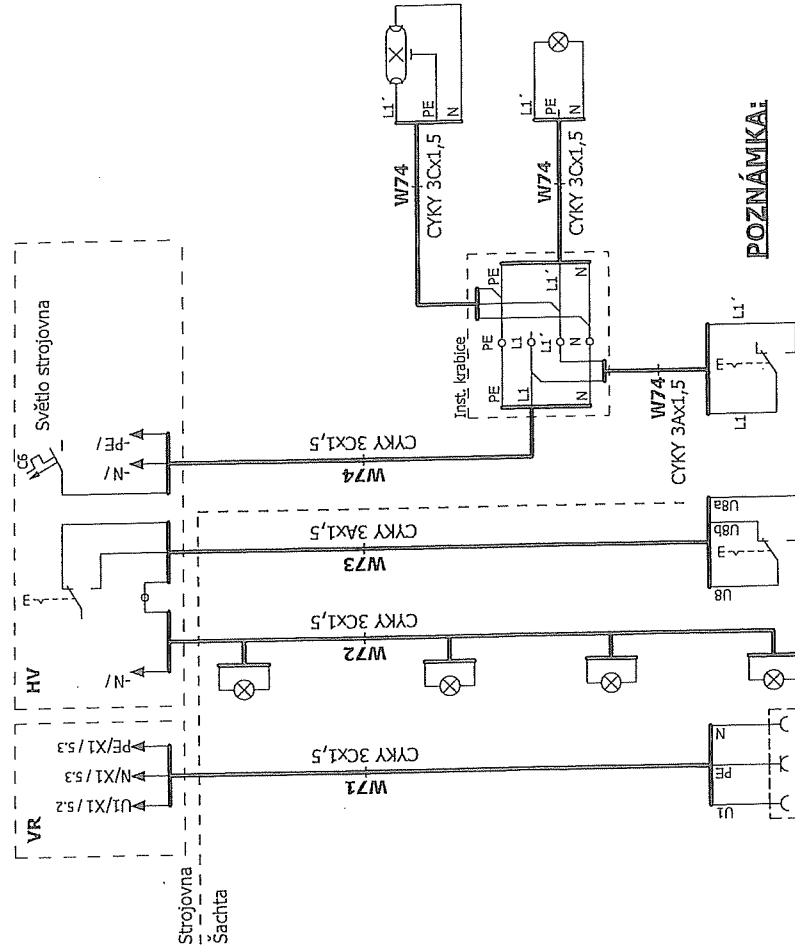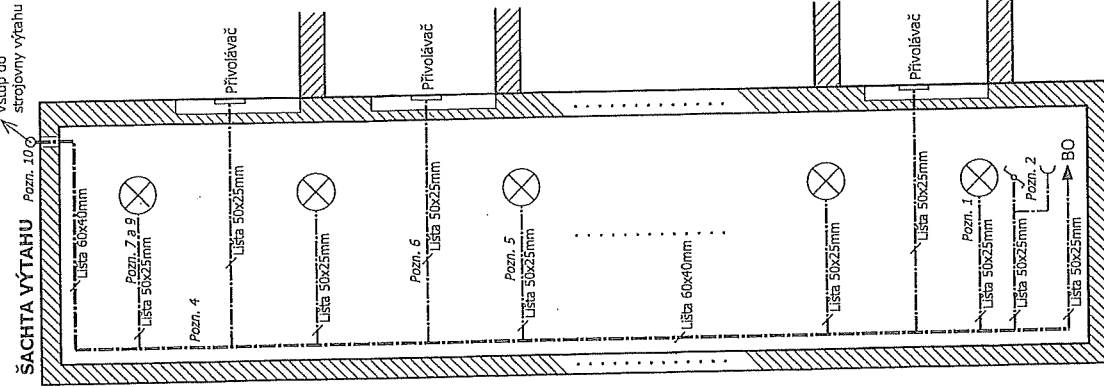

POZNÁMKA:

1. Osvětlovací těleso umístit max. 0,5 m od úrovně podlahy v prohlubni šachty.
2. Vypínač osvětlení a zásuvku 230V umístit do výšky 1m od úrovně podlahy v prohlubni šachty.
3. Hlavní kabelová trasy ve stojovné výtahu je vedena po obvodu místnosti v el. žlabu 120x40mm.
4. Kabely a vodiče se této trasy umísťují společně.
5. Kabelová trasy směřující do šachty je provedena el. žlabem 60x40mm.
6. Jednotlivá odbočení z kabelové trasy jsou provedeny el. žlabem 50x25mm.
7. Kabely a vodiče vedené svisle šachtou jsou společně umísťeny v hlavní kabelové trase provedené el. žlabem 60x40mm.
8. Odbočení pro osvětlovací těleso z hlavní kabelové trasy v šachtě max. do 0,5 m.
9. Odbočení pro patrové ovladače (přívolače) z hlavní kabelové trasy v šachtě max do 0,5 m.
10. Osvětlení z el. žlabu se provede el. trubkami daných přířezů.
11. Pro zajištění požadovaného osvětlení v šachtě umístit osvětlovací těleso ve vzdálenostech max. 3m, případně 1ks na podlaží (nižší než 3m).
12. Prostupy kabelových tras konstrukcemi utěsnit dle požadavků požární bezpečnostního řešení.

KRESLIL: Bc. Jan Flouš	KONTROLOVAL: Ing. Pavel Mášo	SCHVÁLIL: Ing. Radovan Píkrýl
MĚŘÍTKO: -	DATA: 4.10.2018	TP: BC-BLA-30SEA S1 L02 14-SLA
NÁZEV: Sestava kabelových tras v šesticé a strojovně	TP VÝRESU: PŘES	VERZE: P11
		Č. ZAKÁZKY: 218165
 Beta Control s.r.o. Černá 429/58 635 00, Brno-Bořec		LIST: 21 / 30 INDEX: 0

Seznam přístrojů

Označení	Popis komponenty	Křížový odkaz
A1		/18.0
BSD1	Zpomalovací magnetický snímač dolů	/8.6
BSN1	Zpomalovací magnetický snímač nahoru	/8.6
DRB1	Tlačítko reverzace dveří v kabině	/10.7
DRS1	Kontakt bezpečnostní lišty reverzace dveří	/10.7
DSP10-24	Zdroj 24V DC	/16.8
EK1	Osvětlení kabiny 230V AC	/16.1
ES10	Komunikační modul pro DUPLEX	/9.6
F1	Jistič prim. světelného obvodu 230V AC	/5.2
F4	Jistič prim. řídicího obvodu 230V AC	/5.2
F5	Jistič sec. řídicího obvodu	/5.1
F7	Trojfázový motorový jistič	/5.3
FH1	Pojistka hlavního vypínače výtahu	/11.1
HN1	Zvonek nouzového signálu	/12.0
K1		/5.5
K2		/5.5
K3		/5.6
M1	Motor	/11.1
PTR1	Termistor (termokontakt) motoru	/11.1
QH1	Hlavní vypínač výtahu	/11.1
QK1		/10.4
R1	Odpor modulu brzdy	/5.5
RJ1		/15.8
RJD1		/15.8
RJN1		/15.8
RJNS1		/15.8
RJR1		/15.8
Rx	Brzdový odpor	/5.8
SD1	Zpomalovací krajní snímač dole	/13.4
SDK1	Kontakt uzávěry kabinových dveří	/10.8
SDP1	Spínač dveří do prohlubně	/12.3
SN1	Zpomalovací krajní snímač nahoře	/13.4
SOZ1	Kontakt fotobuňky (optické závory)	/10.7
SR1	Spínač omezovače rychlosti	/10.3
SSP1	Vypínač STOP v prohlubni	/10.1
SSR1		/15.7
SU1	Kontakt uzávěry šachetních dveří	/10.9
SZ1	Dveřní dotek šachetních dveří	/10.0
SZC1	Spínač zachycovačů	/10.4
SZP1	Spínač žebříku v prohlubni	/10.1
SZR1	Spínač nappínacího závaží omezovače rychlosti	/10.1
SZS1	Spínač závěsu kabiny	/10.4
TR1	Transformátor řídicího obvodu	/5.1
VENT1	Ventilátor v kabině	/16.0

Č. ZAKÁZKY: 218165

TYP: BC-ELA-3055A S1 LCD2 M1-SLAVE



Beta Control s.r.o.
Černého 829/58
635 00, Brno-Bystrc

NÁZEV:

Seznam přístrojů

LIST:

22 / 30

INDEX:

0

TECHNICKÁ PODPORA: TEL: +420 734 168 168, WEB: www.betaccontrol.cz

A4 (210 × 297)

Seznam přístrojů

Označení	Popis komponenty	Křížový odkaz
XZ1	Zásuvka 230V	/5.2
XZ2	=	/11.1
XZ3	=	/15.7
YB	Brzda	/11.1
ZZ20-I		/6.1
Zdroj 14V		/5.1
Zdroj 24V		/5.1

Č. ZAKÁZKY: **218165**

TYP: **BC-ELA-3055A S1 LCD2 M1-SLAVE**



Beta Control s.r.o.
Černého 829/58
635 00, Brno-Bystrc

NÁZEV:

Seznam přístrojů

LIST:

23 / 30

INDEX:

0

Seznam kabelů a vodičů

Označení	Popis kabelu	Typ kabelu	Křížový odkaz
-PV30	Páskový vodič RJ+ovládání AD1+komunikace		/20.5
-PV31	Páskový vodič ovládání AD2		/20.5
-UTP-1	UTP kabel pro data+ napájení		/20.3
-V1	Vodič černý	Vodič 1x1,0 černý	/12.2
-V2	Vodič zelenožlutý	Vodič 1x1,0 zelenožlutý	/12.5
-V3	Vodič hnědý	Vodič 1x1,0 hnědý	/12.5
-W01	Kabel hlavního přívodu do rozvaděče	CYKY 5C	/11.3
-W02	Kabel světelného obvodu	CYKY 3Cx2,5	/11.3
-W03	Kabel přívodu k motoru	LIYCY-JZ 4	/11.3
-W06	Kabel k teplotnímu čidlu motoru	LIYCY-JZ 3x0,75	/11.3
-W07	Kabel k brzdě motoru	CMSM 3Cx1,5	/11.3
-W08	Kabel k ventilátoru motoru	CMSM 3Cx1,0	/11.3
-W21	Kabel spínače STOP	CMSM 3Cx1,0	/12.1
-W22	Kabel spínače závaží omezovače rychlosti	CMSM 3Cx1,0	/12.1
-W23	Kabel spínače dveří do prohlubně nebo žebříku	CMSM 3Cx1,0	/12.3
-W26	Kabel spínače omezovače rychlosti	CMSM 3Cx1,0	/11.3
-W29	Kabel připojení zvonku	CMSM 3Cx1,0	/12.1
-W31	Závěsný kabel silový	H05VVH6-F 6x1,0	/16.2
-W41	Kabel osvětlení kabiny	CMSM 3Cx1,0	/16.1
-W42	Kabel ventilátoru kabiny	CMSM 3Cx1,0	/16.0
-W47	Kabel napájení aut. dveří	CMSM 3Cx1,0	/16.1
-W48	Kabel ovládání aut. dveří	CMSM 2Ax1,0	/16.6
-W49	Kabel BO kabinových dveří	CMSM 5Cx1	/16.6
-W51	Kabel snímače BSN1		/13.5
-W52	Kabel snímače BSD1		/13.5
-W54	Kabel snímače SD1		/13.4
-W55	Kabel snímače SN1		/13.4
-W56	Kabel koncového spínače QK1	CMSM 5Cx1,0	/14.6
-W57	Kabel spínače závěsu SZS1	CMSM 3Cx1,0	/14.7
-W58	Kabel spínače zachycovačů SZC1	CMSM 3Cx1,0	/14.6
-W59	Kabel spínačů zatížení kabiny	CMSM 5Cx1,0	/13.6
-W74	Osvětlení strojovny	CMSM 3Cx1,0	/11.3
-W99	Závěsný kabel řízení	H05VVH6-F 24x0,75	/13.2

Č. ZAKÁZKY: 218165

TYP: BC-ELA-3055A S1 LCD2 M1-SLAVE



Beta Control s.r.o.
Černého 829/58
635 00, Brno-Bystrc

NÁZEV:

Seznam kabelů a vodičů

LIST:

24 / 30

INDEX:

0

TECHNICKÁ PODPORA: TEL: +420 734 168 168, WEB: www.betaccontrol.cz

A4 (210 × 297)

Kusovník sestavy rozvaděče

Pozice	Množství	Jednotka	Hodnota	Typ	Poznámka
	1	ks	MODUL FM ZIEHL-ABEGG 3BF 4,6KW	M-FMZ046-3BF-1-00 PT	
	1	ks		M-RVTA-FMV1-CAN-SYN C16A	
	1	ks	MODUL TEPELNE OCHR. MOTORU	M-TERMO1-00	
	1	ks	Komínkační modul SV	VTA-SV-KOMOD PT	
	1	ks	KRYT PANELU ROZVADĚČE FMV1	KRYT RVTA-FMV1	

218165

BC-ELA-3055A S1 LCD2 M1-SLAVE

DODAVATEL Beta Control s.r.o., Černého 829/58, 635 00 Brno

ZÁKAZNÍK **PROFI Výt'ahy s.r.o.**

Drieňová 34, 821 02 Bratislava

INSTALACE **Gorkého 17**

TYP VÝTAHU TOV 320

VÝROBNÍ ČÍSLO 441 281 r.v. 1982, MOD: 001/2018/PROFI

ROK VÝROBY 2018

TERMÍN ---

POČET VÝTAHŮ ---

ABRA

TYP BC-ELA-3055A S1 LCD2 M1-SLAVE

SPECIFIKACE ---

Poznámky pro výrobu:

- Počet stanic: ---
- Osvětlení kabiny: ---
- Verze SW: ---
- Brzda: ---
- Odbrzdění: ---

Č. ZAKÁZKY: **218165**

TYP: **BC-ELA-3055A S1 LCD2 M1-SLAVE**



Beta Control s.r.o.
Černého 829/58
635 00, Brno-Bystrc

NÁZEV:

Kusovník sestavy rozvaděče

LIST: 25/30

INDEX: 0

Kusovník hlavních prvků rozvaděče

Pozice	Množství	Jednotka	Hodnota	Typ	Poznámka
	12			CYA 0,5	
	1			SET OR 4 / 200 mm	
	1	ks	KK-WEBMON	KKWM-00 PT	
	1	ks	MODUL BRZDY	M-BRZDY-00	
	1	ks	MODUL KK-WM + SV-NS-CM	M-KK_WEBMON-00 PT	
	1	ks	MODUL ZZ20-I + BAT	M-ZZ20-I-00	
K4	1	ks	Modul stykače brzdy K4	M-brzda-K4-00	
	1	ks	Modul zkrat-synchr-str AC	M-zkr-BoAC-Br230 PT	
	1	ks	AKTIVACE GSM T-MOBILE	SIM DATA SMS 2	
	1	ks	Centrala nouz. kom.	SV-NS-CM PT	
	1	ks		VTA-CAN-CPU-00 PT2	
	1	ks		VTA-CAN-MOT-00 PT2	
	1	ks	Záložní zdroj	VTA-ZZ20-I-00_PT2	
FM1	1	ks	Frequency controller ZETADYN	3BF011+ZETAPAD+EM3-ENC-SYN-ZA	
CLF1	1	ks	Filter	NF013	
FM2	1	ks	Rozhraní k FM - tranzistorové	VTA-FMRT	
	1	ks	BAT/12V/2.2A	HAZE VRLA AGM 12-2.2	
TS1	1	ks	ZDROJ 24V/5A/DIN	SPD 24 60 1B	
F800	1	ks	250V F2A	5x20_I	
F6	1	ks	250V T1A	250V T1A	
F7	1	ks	JISTIC C20/3	BS017320	
F7	1	ks	VYPÍNAČÍ CÍVKA BS 24V	BS900005	
F2	1	ks	JISTIČ B6	LSN B6	
FDV1, F3	2	ks	JISTIČ C4	LSN C4	
F5	1	ks	JISTIČ C6	LSN C6	
F1, F4	2	ks	JISTIČ D6	LSN D6	
K3	1	ks	ST/DC48V-7A MINI	3RT1015-1BW42	
K1	1	ks	ST/POM/C20	LAD-N20	
K2	1	ks	ST/AC48V-23A	LC1D25E7	
K1	1	ks	ST/AC48V-2V2Z-25A	LC1D258E7	
VD1-4	4	ks		BY399	
	1	ks		KBU810	
R1	1	ks	180R/5W-D	208-8 10% 5W_I	
R2	1	ks	Brake rezistor	BR11-A	
TR1	1	ks	TR230V-2x27,5V/6A	Typ 1065	

Č. ZAKÁZKY: 218165

TYP: BC-ELA-3055A S1 LCD2 M1-SLAVE

BC Beta Control s.r.o.
Černého 829/58
635 00, Brno-Bystrc

NÁZEV:

Kusovník prvků rozvaděče

LIST:

26 / 30

INDEX:

0

TECHNICKÁ PODPORA: TEL: +420 734 168 168, WEB: www.betaccontrol.cz

A4 (210 x 297)

Kusovník šachty

SVTA1559-00

Pozice	Množství	Jednotka	Hodnota	Typ	Dodávka
	20			KO LISTA LH 60x40 2m	
	2			PV-13.5 WAPRO PG13.5+matice	
	5			PVTA-SV-MOL-7m	X
	1			PVTA-SV-MOL-DUT-10m	X
	9			SW-1742/03m	
W72	6			BC-LOP.BLW1120/IDL1.Majes	X
BC-LOP	1	ks	INSTAL.VYPINAC C.6	SPINAC IP55 LEGRAN 91605 C.6.1	
	1	ks	STOP TLACITKO S KRABICKOU	XALK174	
	1	ks	SVORKOVNICE 12/1.5/400V	EKL 0	
	28	ks	WAGO/3	WAGO 273-104	
	20/50	ks	KB-KONC/1,0/1	DI 1,0-8	
	20	ks	KB-KONC/1,5/1	DI 1,5-8	
	20	ks	KB-KONC/2X1,0/1	DID 1,0-8	
	14	ks	ZAROVKA	GE ZAR.OBYC.60A1/CL/E27	
	3	m	NAV.OZN.GPH/POB-1,5	GP BUŽIRKA POPISOVACÍ POB-1,5	
	30	ks	KB-OCKO/M4/1,5-2,5/1	GPH-PVC LIS. OKO BE-M4	
	50	ks	HMOZDINKA NATL.SELBO 6/12/42ZK	HMOZDINKA 6/45mm zati. SF	
	1	ks	INSTAL.KRABICE 8110	INSTAL.KRABICE 8110	
	1	ks	ZAS.2P+PE-5518-2929-IP44	JB ZA 5518-2929 S šedá IP44	
	6	m	INSTAL.LISTA 50x25 EIP50025	KO LISTA LH 50x25 2m	X
HN1	1	ks	BEEP3-20V8MA	KPK 20A38W	
	2/4	m	INSTAL.TRUBKA MONOFLEX1416/1	MONOFLEX 1416/1	
	4	m	INSTAL.TRUBKA MONOFLEX1423/1	MONOFLEX 1423/1	X
PM	48	ks	PERMANENTNÍ MAGNET	PM 30x20x8	
	14	ks	SVETLO-ZAROV.NAST.BILY PLAST	RE LA OVAL 60 plast bi. SOP-60	
W72	1		Přívodní kabel 10m	SW1743/10m	
	10		Světlo-90cm, zářivky, kryty	SW-1793/21/mSD	
	100	ks	VAZ.PASEK VPP5/280	VPP 57280	

Kusovník strojovny


TVTA1484-00

Pozice	Množství	Jednotka	Hodnota	Typ	Dodávka
VR	1			BC-ELA-xxx	X
	1			ROZV-KAM-7	
	1			SPÍNAČ S 3	
	1	ks	HLAVNÍ VYPÍNAČ VYTAHU 32A	VTA-HLV3-32	
	1		DŘÁK UPS	BC-ELA-01.006	X
	1			NS-HNS/STEL2_CZ_PT1	
	1	ks	UPS 600VA	USID60	
FH1	4	ks	C10-20A	ISS06020	
W26	7	m	RO3C/1.0/CMSM	CMSM 3Cx1.0	X
W07	7	m	RO5C/1.0/CMSM	CMSM 5Cx1.0	X
W74	4	m	RO3A/1.5/CYKY	CYKY 3Ax1.5	
W74	15	m	RO3C/1.5/CYKY	CYKY 3Cx1.5	
W02	4	m	RO3C/2.5/CYKY	CYKY 3Cx2.5	
W01	4	m	RO5C/4.0/CYKY	CYKY 5Cx4.0	
W07c	7	m	RO3/0.75/ST/LIYCY-JZ	F-CY-JZ 3X0.75	X
	12		Kabel UTP kat. 5	Kabel UTP Cat.5e PVC drát šedá	
W03	7	m	RO4/4.0/ST/LIYCY-JZ	LIYCY-JZ 4x4.0	X
	10	m	SC/4.0/DL/ZZ	H07 V-K 4 ZL/Z	
	1	ks	INSTAL.VYPÍNAČ C.6	SPÍNAČ IP55 LEGRAN 91605 c.6.1	
	2	ks	WAGO/3	WAGO 273-104	
	1	ks	ZAROVKA	GE ZAR.OBYC.60A1/CL/E27	
	1	ks	INSTAL.KRABICE ACIDUR 6455-11	KRABICE-ACIDUR 6455-11 IP67	
	1	ks	ZAROVKA	PH TLD 36W 33 IND.ZAROVKA	
	1	ks	SVETLO-ZAROV.NAST.BILY PLAST	RE LA OVAL 60 plast bi. SOP-60	
	1	ks	SVETLO-ZARIV.NAST.	T PER 136 zakl. IP65 11220	

Kusovník kabiny

KVTA1571-00

Pozice	Množství	Jednotka	Hodnota	Typ	Dodávka
	27			AB20-80-10-1-R-D-15-BK80	
	2			BC-ELA-01.022	
	1			BC-ELA-LMS V0	
	4			BC-ELA-LMS-01 V0	
	1			COP8000X_S	X
	1			LIMAX2 MW	
	1			LIMAX2-28-040-1000-4221	
	1			LIMAX RMS	
	6			PV-13.5 WAPRO PG13.5-matice	
W35	1			BC-TC-CS01-28x0.75-37m-PVC	X
W31	1			BC-TC-P502-6x4-37m-PVC	X
W45;W48	3;6	m	RO2A/1,0/CMSM		
W41;W42;W47	2...4;6	m	RO3C/1,0/CMSM		
W57;W58					
W49;W56, W56b;W59 W91	3;5;6	m	RO5C/1,0/CMSM		
	20	m	SC/1,0/I/CE	H05 V-K 1,0 CERNÁ	
	10	m	SC/1,5/I/LZZ	H07 V-K 1,5 zeleno-zlúta (CYA)	
QK1,QKR1	1	ks	KONCOVÝ SPINAC-telo	FR 538	X
	1		Nástěnný ovladač – zvonek	G. TLP1B.AL	
BSD1;BSN1 SD1;SN1	1	ks	MAG.SNÍMAČ TRUBIČOVÝ BLST.	MS/CL57	X
	1	ks	KONCOVÝ SPINAC-gum,kladka 50mm	VF LIES6-3	X
	100	ks	KB-KONC/1,0/I	DI 1,0-8	
	10	ks	KB-KONC/2X1,0/I	DID 1,0-8	
	1;5	m	NAV.OZN.GPH/POB-1,5	GP BUŽIŘKA POPISOVACÍ POB-1,5	
	10	ks	KB-OCKO/M4/1,5-2,5/I	GPH-PVC LIS. OKO BF-M4	
	10	ks	KB-OCKO/M6/1,5-2,5/I	GPH-PVC LIS. OKO BF-M6	
	1;2	ks	Odklanec křivka konc. spinace	KKS01-00	X
	4	m	INSTAL.LISTA 50x25 EP50025	KO LISTA LH 50x25 2m	
	4	ks	DRŽÁK MAG.SNÍMAČE CL5X	MS/CL5x-DRZ	X
	2	ks	LISTA S OTVORY PRO CL5X	MS/CL5x-LISTA	X
	4	ks	SVORKA NA PLOCHE KABELY	SVERNY KLIN	X
	3	m	INSTAL.TRUBKA MONOFLEX1416/1	TRUBKA INSET FM120 SEDA OHEBNA	
	1	ks	RJ-BOX-CAN-sestava_ nová RJ	RJBOX-CAN-00_PT1	X



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

CEOC
INTERNATIONAL

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

OSVEDČENIE

č. 3924/1/2018

**o skúške vyhradeného technického zariadenia
vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.**

Dátum skúšky: 13.11.2018
Druh skúšky: Opakovaná úradná skúška (§ 12, ods. 2 vyhl. č. 508/2009 Z. z.)
Názov zariadenia: elektrický osobný výtah s trecím kotúčom
Typové označenie: TQV 320
Zaradenie zariadenia: zdvihačie zariadenie skupiny A písm. c)1
(podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č.1)
Výrobné číslo: 441281 modernizácia MOD 001/2018/PROFI
Rok výroby: 1982/2018
Výrobca: Transporta Brno, ČR
Prevádzkovateľ: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko,
Židovská 1, 815 15 Bratislava
Umiestnenie zariadenia: Gerkeho 17, Bratislava
Žiadateľ o vydanie osvedčenia: PROFI Výtahy s.r.o. Drienčová 34,
821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov
Podklady na vydanie osvedčenia: IZ č. 3924/1/2018
Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia: Technická inšpekcia, a. s.

osvedčuje, že

Zariadenie spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení overených skúškou.
Zariadenie spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a je obsluhované bezpečným spôsobom.

Opakovaná úradná skúška nahrádza odbornú prehliadku a odbornú skúšku vyhradeného technického zariadenia. Jej vykonaním začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia.

Toto osvedčenie sa musí priložiť k sprievodnej technickej dokumentácii zariadenia.

Platnosť osvedčenia do: 13.11.2024

V Bratislave dňa: 20.11.2018

za Technickú inšpekciu,
Ing. Dušan Dolný
vedúci oddelenia inšpektorov

406339

OSV11-018

Strana 1 z 1 strany

OSVĚDČENÍ

o jakosti a provedení kusové zkoušky rozváděče

Typ výtahu: TOV 320
Výrobní číslo výtahu: 441 281 r.v. 1982
Instalace: Gorkého 17
Výrobce rozváděče: Beta Control s.r.o., Černého 829/58 635 00 BRNO ; IČO 60696052
Typ rozváděče: BC-ELA-3055A S1 LCD2 M1-SLAVE
Výrobní číslo rozváděče: 1821473310001
Provozní napětí hl. obvodů: 3+P+N 400V/230V AC, 50Hz
Provozní napětí řídicích obvodů: 48V DC
Provozní napětí pomocných obvodů: 12V DC; 24V DC

Na uvedeném rozváděči byla provedena kusová zkouška dle ČSN EN 61439-2


Čl. normy: Předmět ověření: Výsledek:


Čl. 11.2.	Stupeň ochrany skříně Kontrola, ověření shody s dokumentací	Vyhovuje
Čl. 11.3.	Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty Vizuální kontrola použitých vestavěných přístrojů	Vyhovuje
Čl. 11.4.	Kontrola ochranných opatření a elektrické celistvosti ochranných obvodů Kontrola-dotažení spojů ochranných obvodů Měření / ověření spojitosti ochranného obvodu Kontrola ochranných krytů proti nebezpečnému dotyku Měření / ověření spojitosti bezpečnostního okruhu výtahu	Vyhovuje
Čl. 11.5.	Vestavění spínacích přístrojů, kontrola zapojení Kontrola, ověření shody s dokumentací	Vyhovuje
Čl. 11.6.	Vnitřní elektrické obvody a spoje Kontrola, dotažení šroubových spojů, kontrola vodičů,	Vyhovuje
Čl. 11.7.	Svorky pro vnější vodiče Kontrola popisu svorkovnic a konektorů, ověření shody s dokumentací	Vyhovuje
Čl. 11.8.	Mechanická funkce Kontrola zámků, blokačních spínačů, mechanické blokace stykačů (je-li použita)	Vyhovuje
Čl. 11.9.	Ověření izolačního odporu živých částí proti kostře Měřeno 500V DC, minimální hodnota odporu 1 MOhm	Vyhovuje
Čl. 11.10.	Zapojení, pracovní charakteristiky a funkce Kontrola typového štítku, kompletnosti dokumentace Funkční test na simulátoru výtahové šachty, nastavení finálních parametrů dle projektové dokumentace	Vyhovuje

Rozváděč vyhovuje ČSN EN 61439-2, ČSN EN 81-20 a souvisejícím platným normám

V Brně dne: 15.10.2018

Zkoušky provedl: ...


Jaroslav GROSS

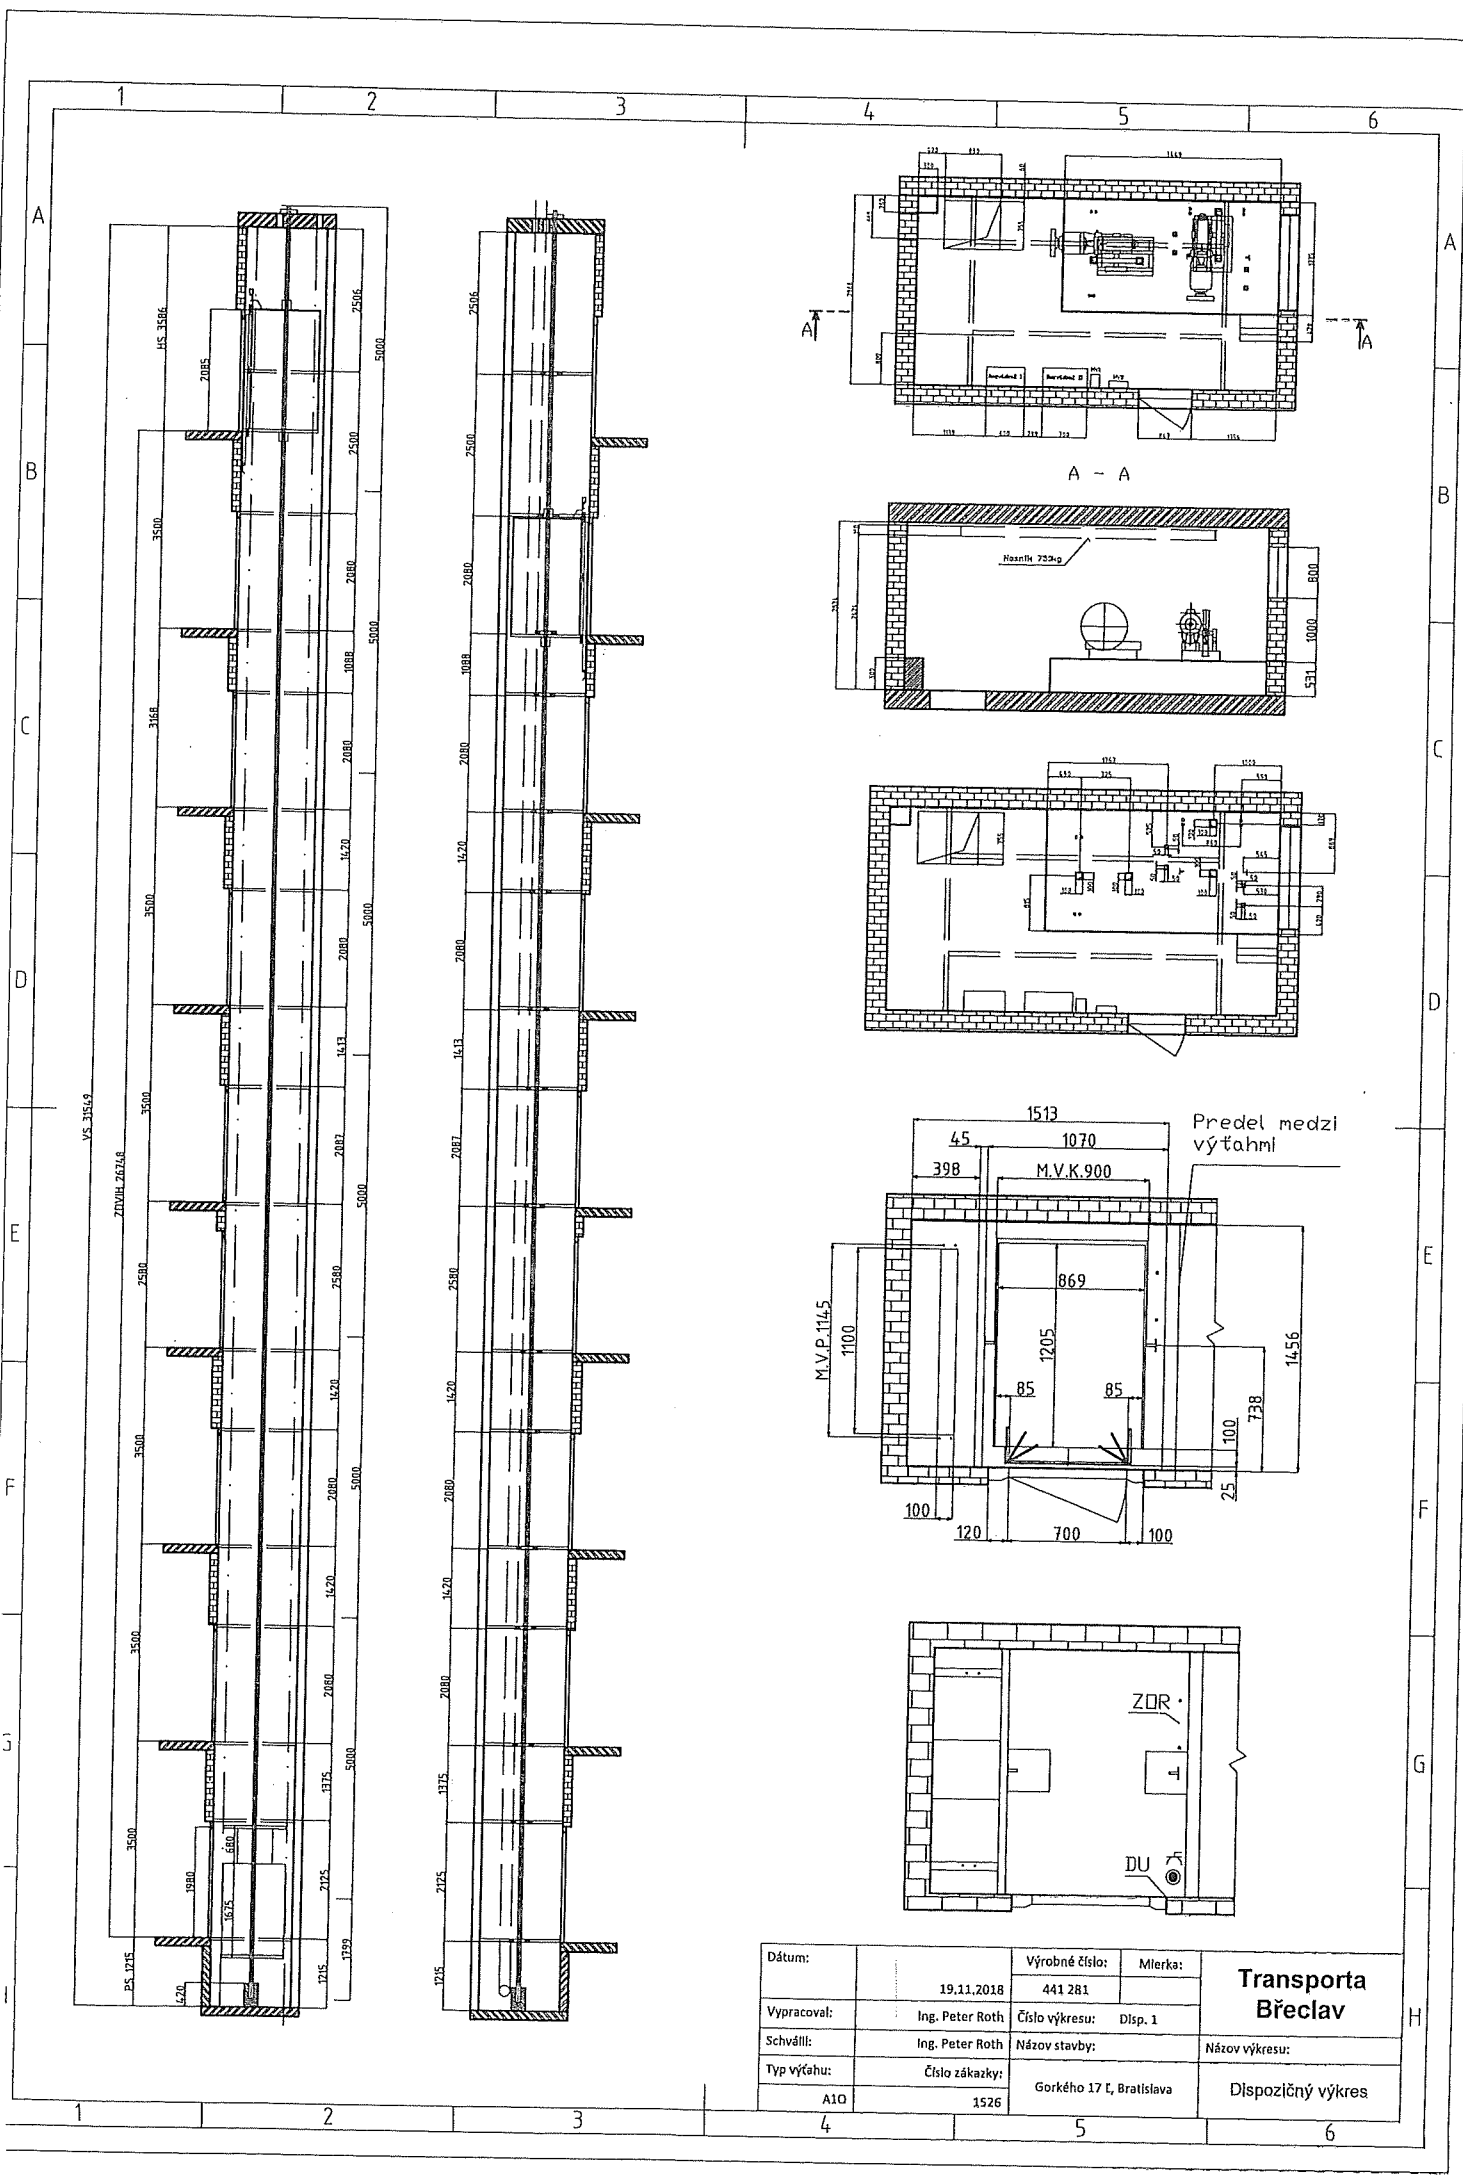

Dátum:	19.11.2018	Výrobné číslo:	441 281	Mierka:	
Vypracoval:	Ing. Peter Roth	Číslo výkresu:	Disp. 1	Transporta Břeclav	
Schválil:	Ing. Peter Roth	Názov stavby:			
Typ výčuhu:	Číslo zákazky:			Dispozičný výkres	
A10	1526	Gorkého 17 E, Bratislava			

DUPLIKÁT

STN 274008	STN EN 81-1

Evidenčné číslo servisnej organizácie

PASPORT

(Technické osvedčenie výťahu)

Výrobca výťahu Transporta Brno

Výrobné číslo výťahu **441 281**

Rok výroby **1982**

Miesto postavenia výťahu : **Gorkého 17, Bratislava**

Starostlivo uschovajte a na požiadanie predložte oprávneným osobám

Časť 1

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.1 Súbor prevádzkovej dokumentácie výťahu

Názov dokumentácie	Označenie dokumentu	Počet listov
Dispozičný výkres	1526	1
Výpočet hlavných častí výťahu		1
Základná obvodová schéma		1
Technický popis, návod na údržbu Technické podmienky		1
Atest nosných prostriedkov		1
Mazací plán	441 281	1
Atest zachytávačov		
Atest nárazníkov		
Atest obmedzovača rýchlosti		
Atest pre šachtové dvere		
Atest dvernej uzávierky šachtových dverí		
Osvedčenie o kusovej skúške rozvádzača		

(Vyplňuje výrobná organizácia)

1.2 Všeobecné údaje

Výrobca výťahu	<i>Transporta Brno</i>	
Typ / druh výťahu	<i>A10 - TOV 320</i>	
Výrobné číslo	<i>441 281</i>	
Rok výroby	<i>1982</i>	
Pohon *)	<i>Elektrický – priamy lanový</i>	
Prípustná min. a max. teplota prostredia výťahu °C	Šachta	<i>+5 C - +40 C</i>
	Strojovňa	<i>+5 C - +40 C</i>
Prostredie, pre ktoré je výťah navrhnutý	Šachta :	STN 330 300 cl. 3.1.1 Základné
	Strojovňa :	STN 330 300 cl. 3.1.1 Základné

*) priamy, nepriamy, ...

1.3 Technické údaje

1.3.1 Všeobecne

Nosnosť – kg Počet osôb	<i>320 kg</i> <i>4</i>	
Menovitá rýchlosť – m. s ⁻¹	<i>0,7 m/s</i>	
Systém riadenia	<i>Tlačítkové univerzálne</i>	
Počet staníc	<i>9</i>	
Počet nástupíšť	<i>9</i>	
Zdvih – m	<i>26,748 m</i>	
Revízná jazda	*) <i>ano</i>	**) <i>Hore ano</i> <i>Dolu ano</i>

*) udáva sa "áno" alebo "nie"

**) udáva sa „hore“ „dole“

1.3.2 Šachetné dvere

Typ Druh šachtových dverí	jednokrídlové 800 / L
Typ dvernej uzávierky šachtových dverí	DU 1
Typ kľuča núdzového otvárania	

1.3.3 Kabína

- šírka – mm	869 mm
Menovité rozmery kabíny : - hĺbka – mm	1205 mm
- výška – mm	2050 mm
Konstrukcia podlahy : - pohyblivá - nepohyblivá	pohyblivá
Kabínové (kľetkové) dvere a spôsob ich ovládania	nie
Hmotnosť – kg	385 kg

1.3.4

Výťahový rozvádzač	Typové označenie
Menovité napätie – V	Napájacia sieť 220 / 380 V
	Osvetlenie 24
	Osvetlenie šachty nie
	Zdroj pre ručnú lampu nie

1.3.5 Pohony

Pohon		Elektrický		
		S 3 TOV 320 / 0,7 / L		
Určenie	Stroj	Pohon dverí		
Elektromotor typové označenie	VM 11/6			
Menovité napätie – V	380 V			
Menovitý prúd – A	8,7 A			
Záberový prúd – A	11,6 A			
Výkon – KW	3,5 kW			

1.3.6 Nosné prostriedky

Oceľové laná

Určenie	Nosné lano	Lano obmedzovača rýchlosti	
Označenie lana (norma)	02 43 40.71	02 43 22.41	
Počet lán	2	1	
Priemer lana – mm	11,2 mm	6,3 mm	
Dĺžka "1" lana včítane potrebnej na upevnenie – m	2 x 35 m	75 m	

1.3.7 Bezpečnostné zariadenie

1.3.7.1 Mechanické zaradenie

Určenie		Kabína	Protivaha
Zachytávače	Typ	<i>Klínové</i>	
	Spôsob vybavovania	<i>Vytrhnutím</i>	
	a) pri pretrhnutí nosných prostriedkov	<i>OR 4</i>	
	b) pri zvýšenej rýchlosti	<i>OR 4</i>	
Obmezovač rýchlosti	Typ	<i>OR 4</i>	
	Spôsob vybavenia		

1.3.7.2

Nárazníky	Typ	<i>Beton</i>	
	Počet	<i>2</i>	
	Veľkosť zdvihu – mm		

1.3.7.3 Koncové vypínače

Typ	<i>VS 16</i>
Prerušovaný elektr. Obvod, spôsob uvedenia do činnosti *)	<i>Motorový, brzdomý</i>

*) udáva sa prerušovaný elektr. obvod, napr. riadiaci, motorový, bezpečnostný atď..

Časť 2

MONTÁŽNA SKÚŠKA

Prevádzkovateľ		
Miesto postavenia výťahu (objekt)	Gorkého 17 , Bratislava	
Montážna organizácia	KPMB Bratislava	
Výrobca	Transporta Brno	
Výrobné číslo	441 281 - 1982	
Typ / druh výťahu	A10 TOV 320	
Nosnosť / rýchlosť	320 Kg	0,71 m / s
Počet osôb	4	
Počet staníc / Nákl.	9 / 9	

ZÁPIS

z opakovanej úradnej skúšky konanej dňa :

2.1 Kontrola kompletnosti súboru prevádzkovej dokumentácie

Zistené závady sa uvedú v časti 2.5.

2.2 Montážna skúška

2.2.1 Prehľad častí výťahu a ich kontrola podľa STN 27 40 09 STN EN 81-1

Zistené závady sa uvedú v časti 2.5.

2.2.2 Strojovňa

Kontrola prístupu, vstupu, prevedenie a vybavenie strojovni, el. vybavenia, popisov, štítkov, odvetrávania, závesného zariadenia, tesnosti, kotvenia, osvetlenie strojovne, prístupu a ostatné.

2.2.3 Šachta

Ohradenie, šachtové dvere a ich zaistenie a jeho ovládacie prvky, vodítka a ich upevnenie, nárazníky, napnutie lán, vonkajšie ovládanie a signalizácia, osvetlenia nástupíšť a šachty, vybavenie šachty, vstupu do priehlbne, popisy a štítky, spoje, kotvenia a ostatné.

2.2.4 Kabína

Nosné prostriedky a ich upevnenie, zachytávače, kabínové dvere, el. zariadenie a jeho, ovládacie prvky, vybavenie a vetranie kabíny, zábradlie, osvetlenie, kontrola jazdných vlastností, spínačov, fotobunky, fotoclony, inšpekčnej jazdy a ostatné.

2.2.5 Skúšky

Zistené závady sa uvedú v časti 2.5

2.2.5.1 Skúšky bez bremena

Prítlačná sila samozavieračov šachtových dverí, max 150 N

2.2.5.2 Statická skúška

Statická skúška s bremenom o hmotnosti 480 kg po dobu 10 min.

2.2.5.3 Dynamická skúška

Skúška koncového vypínača v hornej stanici, nameraný prejazd kabíny 100 mm.

Skúška samosvorných zachytávačov kabíny s bremenom o hmotnosti 320 kg.

Skúška samosvorných zachytávačov protiváhy s bremenom o hmotnosti 320 kg

Skúška s obmedzovačom rýchlosti: úspešná – áno.

Skúška nárazníkov akumulujúcich energiu s bremenom o hmotnosti --- kg.

Skúška nárazníkov akumulujúcich energiu s tlmeným návratom a nárazníkov pohlcujúcich energiu s bremenom o hmotnosti ---- kg.

Skúška koncového vypínača v dolnej stanici nameraný prejazd kabíny s bremenom o hmotnosti 320 kg 150 mm.

j) Skúška nastavenia obmedzenia doby chodu motora 35 sek

l) Zastavenie kabíny v staniciach

m) Skúška núdzového posuvu "hore – dole"

2.2.5.4 Iné skúšky :

2.2.6 Výsledok montážnej skúšky

Zariadenie výťahu vyskúšané v rozsahu montážnej skúšky :

- **je** (po odstránení závad uvedených v časti 2.5)
- prevádzkovo spôsobilé.

*(nehodiace preškrtnúť)

Montážnu skúšku previedol odborný pracovník zdvíhacích zariadení:

Meno :

Adresa zamestnávateľa :

Pečiatka s evidenčným číslom :

Podpis odborného pracovníka : _____

Dňa : _____

2.4 Východzia revízia elektrického zariadenia výťahu

Zistené závady sa uvedú v časti 2.5

2.4.1 Namerané prevádzkové hodnoty poháňacích elektromotorov pod I'a STN 33 2570

a) Plne zaťažená kabína – smer hore : prúd 8,4 A
napätie 380 V

b) Prázdná kabína – smer hore : prúd 7,4 A
napätie 380 V

2.4.2 Namerané hodnoty izolačného stavu ochranného systému v obvode riadenia a tepelného istenia podľa STN 33 2570 a STN 34 1010

Izolačný odpor vodičov elektrických obvodov, kde je použitá ochrana nulovaním alebo zemnením podľa
STN 34 10 10

Proti zemi	_____nad	200 MΩ
Medzi vodičmi	_____nad	200 MΩ

Minimalný izolačný odpor bezpečnostného obvodu pri vypínaní spínačov
podľa STN 33 25 70

50 MΩ

c) Izolačný odpor medzi vodičmi riadiaceho obvodu a ostatných obvodov vedených spoločne podľa STN 33 2570, z nich by náhodným prepojením mohol dostať riadiaci obvod nebezpečné dotykové napätie podľa STN 34 1010, alebo napätie navádzajúce nebezpečný stav výťahu: - 50 MΩ

Skúška ochranného systému pred nebezpečným dotykovým
napätím podľa STN 34 1010 (napr. impedancia smyčky)
0,38 Ω

Ostatné namerané hodnoty

Použité meracie prístroje :

Megmet PU 182,1

Kl. Ampérmeter DM 6052

Zerotest 46

2.4.3 Výsledok východzej revízie elektrického zariadenia výťahu

Elektrické zariadenie výťahu

- je (po odstránení závad uvedených v časti 2.5)
- schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky

*(nehodiace preškrtnúť)

Východziu revíziu elektrického zariadenia výťahu previedol odborný pracovník :

Meno :

Pečiatka s ev. číslom

Podpis

Dátum

Za stavebníka-investora :

Za objednávateľa :

Meno : _____

Meno : _____

Funkcia : _____

Funkcia : _____

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Za montážnu organizáciu :

Meno : _____

Funkcia : _____

Pečiatka a podpis

Dátum

Potvrdenie montážnej organizácie o odstránení závad uvedených v časti 2.5

Dňa : _____ 19 _____

Meno, podpis, pečiatka

Potvrdenie objednávateľa o odstránení závad uvedených v časti 2.5

Dňa : _____ 19 _____

Meno, podpis, pečiatka

2.5 Zistené závady

Poradové číslo	Popis závad, ktoré odstráni montážna organizácia

Poradové číslo	Popis závad, ktoré odstráni objednávatel'

**Záznamy o dokladoch (zmenách, opravách, skúškach, vydaných
rozhodnutí iných orgánov) tvoriacich neoddeliteľnú súčasť
Knihy výťahu.**

(označenie, dátum, firma)

1. Prevedená modernizácia výťahu -
- výmena riadenia výťahu ,montáž rozvádzača s frekvenčným meničom
 - výmena vonkajších privolávačov
 - výmena kabínového privolávača
 - výmena elektroinštalácie kabíny, montáž revíznej jazdy
 - montáž osvetlenia šachty
 - montáž obojsmernej hlasovej komunikácie z výťahu
 - výmena interiéru kabíny
 - montáž automatických kabínových dverí BUS FERMATOR

Dátum modernizácie: 12.11.2018


Číslo : MOD001/2018/PROFI

Firma: Profi výťahy, s.r.o., Drienová 34, Bratislava IČO:47519045



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

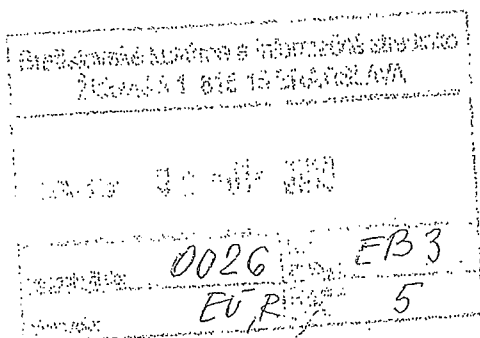

Vážený pán
Ing. Vladimír Grežo
riaditeľ Bratislavského kultúrneho
a informačného strediska
Židovská 1
815 15 Bratislava

Váš list číslo/zodňa

Naše číslo

MAGS ORK 34925/2018-86

Vybavuje/linka

Mgr. Škoríková/59 35 65 62

Bratislava

2.1.2018

Vec

Závazné ukazovatele rozpočtu na rok 2018

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1006/2017 zo dňa 07.12.2017, ktorým bol schválený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018, oznamujeme Vám záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu pre Vašu organizáciu na rok 2018:

Z	K Z	FK	EK	Program. rozpočet	Ukazovateľ	v eurách Schválený rozpočet na rok 2018
				4.2.1	Transfery celkom	1 810 000
					v tom:	
Z	41	08.2.0	640	4.2.1	Bežný transfer – príspevok na činnosť	1 760 000
Z					v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	772 795
Z	41	08.2.0	720	4.2.1	Kapitálový transfer – príspevok na obstaranie majetku, v tom:	50 000
Z					- zabezpečovanie elektronizácie procesov v BKIS	5 000
Z					- osvetľovacia technika v MDPOH	22 500
Z					- rekonštrukcia osobného výťahu v MDPOH	20 000
Z					- klimatizácia v MDPOH	2 500

Vysvetlivky:

Z - Závazný ukazovateľ KZ - kód zdroja FK - funkčná klasifikácia EK - ekonomická klasifikácia

TELEFÓN
02/59 35 62 68


FAX
02/59 35 64 67

BANKOVÉ SPOJENIE
ČSOB 25829413/7500

IČO
603 481


INTERNET
www.bratislava.sk

E-MAIL
riaditel@bratislava.sk



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

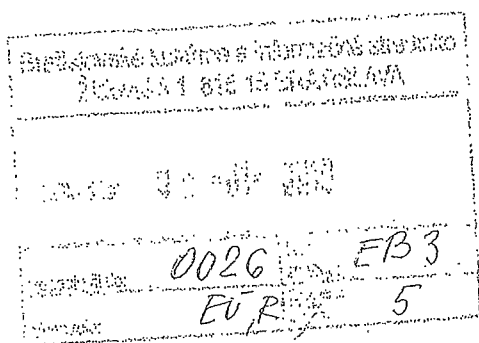

Vážený pán
Ing. Vladimír Grežo
riaditeľ Bratislavského kultúrneho
a informačného strediska
Židovská 1
815 15 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
MAGS ORK 34925/2018-86

Vybavuje/linka
Mgr. Škoriková/59 35 65 62

Bratislava
2.1.2018

Vec

Závazné ukazovatele rozpočtu na rok 2018

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1006/2017 zo dňa 07.12.2017, ktorým bol schválený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018, oznamujeme Vám záväzné ukazovatele, úlohy, limity a programy rozpočtu pre Vašu organizáciu na rok 2018:

Z	K Z	FK	EK	Program. rozpočet	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018
				4.2.1	Transfery celkom	1 810 000
					v tom:	
Z	41	08.2.0	640	4.2.1	Bežný transfer – príspevok na činnosť	1 760 000
Z					v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	772 795
Z	41	08.2.0	720	4.2.1	Kapitálový transfer – príspevok na obstaranie majetku, v tom:	50 000
Z					- zabezpečovanie elektronizácie procesov v BKIS	5 000
Z					- osvetľovacia technika v MDPOH	22 500
Z					- rekonštrukcia osobného výťahu v MDPOH	20 000
Z					- klimatizácia v MDPOH	2 500

Vysvetlivky:

Z - Závazný ukazovateľ KZ – kód zdroja FK – funkčná klasifikácia EK – ekonomická klasifikácia

TELEFÓN
02/59 35 62 68

FAX
02/59 35 64 67

BANKOVÉ SPOJENIE
ČSOB 25829413/7500

IČO
603 481

INTERNET
www.bratislava.sk

E-MAIL
riaditel@bratislava.sk

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Ing. Miroslav Bialko
Riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Naše číslo: 729

Váš list zo dňa:

Vybavuje/linka:
02/59 103 155
g.klinkova@bkis.sk

V Bratislave
8.08.2018

Vec: MDPOH - žiadosť o súhlas na rekonštrukciu osobného výťahu

BKIS, mestská príspevková organizácia, prevádzkuje pamiatkovo chránený objekt MDPOH, nachádzajúci sa na Gorkého č. 17 v Bratislave. V budove sa nachádzajú 2 osobné výťahy, ktoré boli vyrobené v roku 1982.

V roku 2017 sme rekonštruovali v budove MDPOH osobný výťah TOV250 a v tomto roku na základe pridelených investičných prostriedkov máme v pláne rekonštrukciu osobného výťahu TOV320.

Vzhľadom k tomu, že výťahy okrem zamestnancov využívajú aj účinkujúci a javiskový technici pri príprave a obsluhu javiska a ťahov, je potrebné aby výťahy boli bezpečné a spoľahlivé.

Z uvedeného dôvodu sme zahrnuli do plánu opráv na rok 2018 rekonštrukciu výťahu. V súlade s plnením uznesenia č.1006/2017 zo dňa 07.12.2017, ktorým bol schválený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018, boli pre príspevkovú organizáciu BKIS Bratislava vyčlenené finančné prostriedky **z kapitálových prostriedkov 20 000,00 € na rekonštrukciu osobného výťahu v MDPOH.**

Osobný výťah plánujeme zrekonštruovať v rozsahu modernizácie elektroinštalácie a výmeny kabíny, **bez stavebných úprav** a následne vykonať opakovanú úradnú skúšku výťahu podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Práce budú realizované v mesiaci august 2018.

Týmto Vás žiadame o súhlas k realizácií výmeny osobného výťahu TOV320 v budove MDPOH.

S úctou

Ing. Gabriela Klinková
vedúca prevádzkového úseku